


向日市水道事業事務報告書

1 給水状況

事 項		平成27年度	平成26年度	比 較		
				増 減	比較(%)	
行政区域内人口	(人)	55,226	53,745	1,481	2.8	
行政区域内世帯	(世帯)	23,868	21,870	1,998	9.1	
給水人口	(人)	55,226	53,745	1,481	2.8	
給水件数	(件)	19,054	19,001	53	0.3	
給水戸数	(戸)	23,861	23,362	499	2.1	
普及率	(%)	100.00	100.00	0	0.0	
年間取水量	(m ³)	5,607,697	5,632,230	△ 24,533	△ 0.4	
給水量	年間	(m ³)	5,606,233	5,630,770	△ 24,537	△ 0.4
	1日最大	(m ³)	16,828	16,811	17	0.1
	1人1日最大	(ℓ)	305	313	△ 8	△ 2.6
	1日平均	(m ³)	15,318	15,427	△ 109	△ 0.7
	1人1日平均	(ℓ)	277	287	△ 10	△ 3.5
有効水量	有収水量	(m ³)	5,358,370	5,374,847	△ 16,477	△ 0.3
	無収水量	(m ³)	135,104	133,399	1,705	1.3
有効率	(%)	98.0	97.8	0.2	0.2	
有収率	(%)	95.6	95.5	0.1	0.1	
配水管総延長	(m)	160,857	159,744	1,113	0.7	
消火栓数	(基)	568	560	8	1.4	

2 1日1人最大給水量及び平均給水量調べ

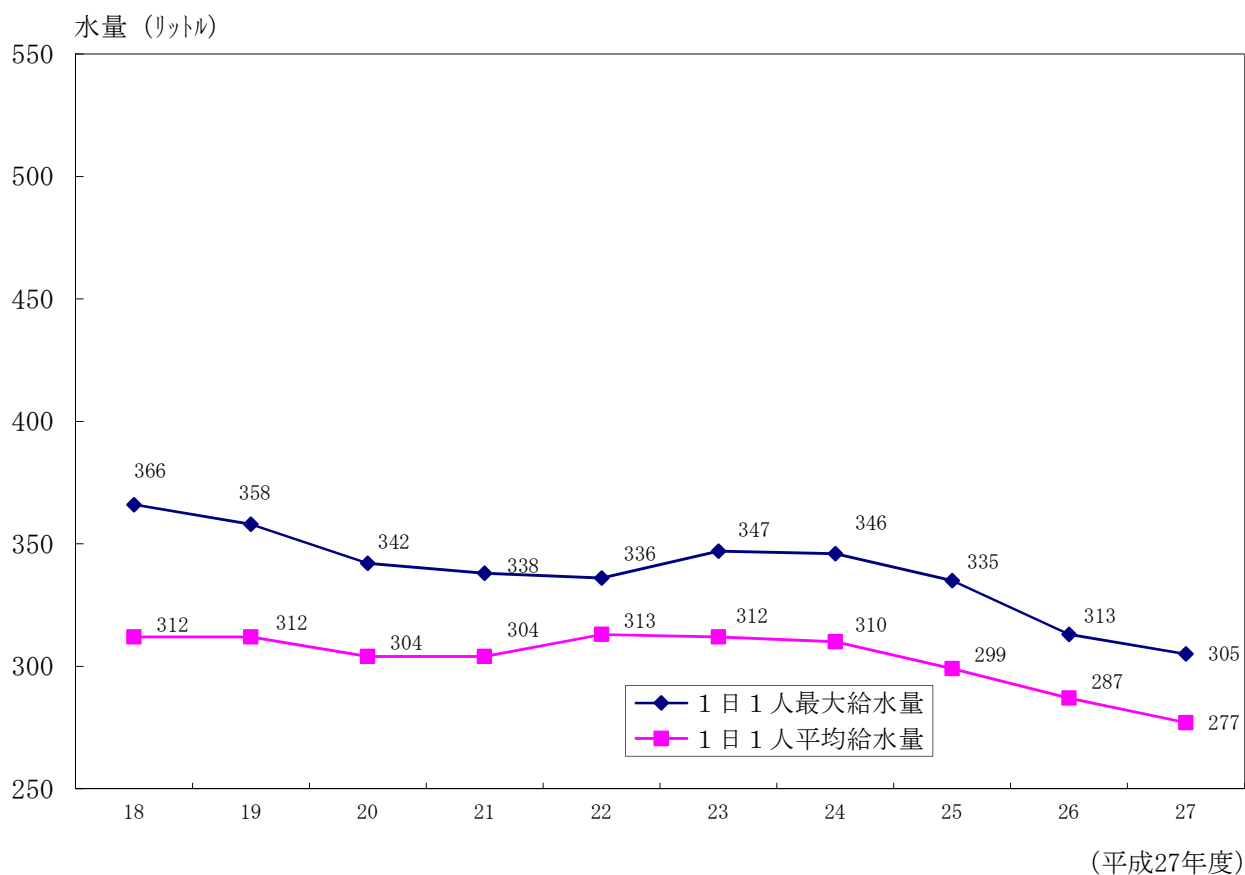

3 取水・給水の状況

(1) 取水量

(単位：m³)

浄水場別	物集女西浄水場	府営水受水量	合計
平成27年度	3,198,966	2,406,684	5,605,650
月平均	266,581	200,557	467,138
日平均	8,740	6,576	15,316

(2) 給水量

(単位：m³)

浄水場別	物集女西浄水場	上植野浄水場	合計
平成27年度	4,626,168	978,018	5,604,186
月平均	385,514	81,502	467,016
日平均	12,640	2,672	15,312

4 平成27年度主要事業

(1) 配水管布設工事

ア 配水管更新工事	15 件	228,936 千円
(物集女町中海道他地区、寺戸町中野他地区、森本町前田他地区、鶏冠井町山畑他地区、上植野町野添他地区)		
(安全で良質な水を安定して供給するため、老朽した配水管を耐震管に更新)		
イ 開発に伴う配水管布設工事	13 件	40,799 千円
ウ 府道拡幅事業関連配水管布設工事	1 件	3,024 千円

(2) 改良工事

ア 物集女西浄水場ろ過池原水弁他機械設備更新工事	1 件	28,660 千円
(安全で良質な水を安定して供給するため、物集女西浄水場電気機械設備を更新)		
イ 物集女西浄水場浄水処理棟耐震補強工事	1 件	11,448 千円
(安全で良質な水を安定して供給するため、物集女西浄水場浄水処理棟を耐震化)		
ウ 上植野浄水場玄関口バリアフリー改修工事	1 件	9,627 千円
(スロープと自動ドアの設置)		

(3) 修繕工事

ア 上植野浄水場監視用制御装置修繕工事	1 件	4,428 千円
イ 物集女西浄水場中央監視用制御装置修繕工事	1 件	3,780 千円
ウ 排水処理設備脱水機消耗機器類修繕工事	1 件	3,456 千円
エ 上植野浄水場高圧受電設備修繕工事	1 件	2,862 千円

(4) 主な業務委託

ア 基幹管路布設替他詳細設計業務委託	1 件	10,260 千円
イ 配水管布設替他詳細設計業務委託	1 件	27,177 千円
ウ 物集女西浄水場ろ過池他耐震補強他詳細設計業務委託	1 件	29,177 千円
エ 浄水場運転監視管理業務委託	1 件	34,560 千円

5 口径別給水契約件数 (年度末)

(単位：件)

口径	φ13mm	φ20mm	φ25mm	φ40mm	φ50mm	φ75mm	φ100mm	φ125mm	集合住宅	合計
27年度	5,467	12,289	864	102	27	16	7	1	265	19,038

6 水道料金収納体系別状況

(単位：件、%)

区分	区分			
	窓口	コンビニ	口座振替	合計
27年度				
件数	5,363	11,345	85,002	101,710
比率	5.3	11.1	83.6	100.0

7 開閉栓処理件数 (単位：件)

届出別	開 栓	閉 栓
27年度	1,255	1,209

8 契約件数 (単位：件)

種 別 \ 形 態		指名競争入札	随意契約	一般競争入札	合 計	
工 事	500万円以上	27	—	—	27	48
	500万円以下	12	9	—	21	
設計・測量等業務委託		3	—	—	3	
物 品		3	2	—	5	
合 計		45	11	—	56	

9 給水装置工事受付件数 (単位：件)

種 別	新設工事	増設工事	改造工事	口径変更	撤去工事	外連工事	合 計
件 数	354	0	96	128	56	274	908

10 配水及び給水施設修理件数 (単位：件)

種 別	給水器具取替及びパッキン取替	バルブ及びボックス内漏水	公 道 修 理		修理合計	メーター取 替
			配水管等	引込管		
件 数	1,108	124	7	62	1,301	3,160

11 漏水調査結果 (単位：件)

種 別	漏水箇所	件 数
配水管関係	配水管上	1
	バルブ	1
給水装置関係	給水管上	25
	止水栓	4
合 計		31

12 口径別、施設別埋設延長調べ (平成27年度末現在) (単位：m)

口径 管路名	導水管	送水管	配水管幹線	配水管支線 (補助配水管を含む。)	合 計
	50mm以下				
75mm				45,430	45,430
80mm				88	88
100mm				44,097	44,097
150mm	765	522		20,333	21,620
200mm	960			11,560	12,520
250mm	577		2,508		3,085
300mm	1,416		3,627		5,043
350mm			1,716		1,716
400mm	596		3,005		3,601
450mm		464			464
600mm		54	481		535
800mm			5		5
150mm (ドレン)		151			151
合 計	4,314	1,191	11,342	149,515	166,362
			160,857		

13 水道事業所管車両数 (単位：台)

課 名 車 種	給水車	軽乗用車	貨物車	軽貨物車	原付自転車	合 計
	営 業 課	—	2	—	—	
上水道課	1	1	1	3	—	6
浄水場	—	1	1	1	1	4
合 計	1	4	2	4	2	13

14 水質検査

(1) 水道法に定める基準項目検査及び工程管理項目（基準項目）

採水場所	物集女西浄水場の着水井	(48項目)	} 年4回
	物集女西浄水場の浄水池、配水管末給水栓（3か所）	(60項目)	
	府営水第1分水点、第2分水点（2か所）	(60項目)	
委託機関	日本メンテナンスエンジニアリング（株）		

(2) 水道法に定める毎月検査とそれ以外の項目（毎月検査）

採水場所	物集女西浄水場の着水井	(24項目)	} 年8回
	物集女西浄水場の浄水池、配水管末給水栓（5か所）	(39項目)	
	府営水第1分水点、第2分水点（2か所）	(39項目)	
委託機関	日本メンテナンスエンジニアリング（株）		

(3) 水道法に定める毎日検査（残留塩素、色、濁り、水温）

採水場所	配水管末給水栓（8か所）	毎日1回
委託機関	（株）クリタス	

(4) 自主定期検査（維持管理上必要となる工程検査）（22項目）

採水場所	物集女西浄水場の高速凝集沈澱池、急速ろ過池（3か所）	年8回
委託機関	日本メンテナンスエンジニアリング（株）	

(5) 取水井戸の水質検査（34項目）

採水場所	各取水井戸 11か所（7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22号）	年4回
委託機関	日本メンテナンスエンジニアリング（株）	

(6) 水道法に定める水質管理目標設定項目検査（26項目）

採水場所	物集女西浄水場の着水井及び配水管末給水栓（森本町上町田）	年1回
委託機関	日本メンテナンスエンジニアリング（株）	

※配水管末給水栓の採水場所

物集女系給水区域 寺戸町八反田（1, 2, 3）、森本町上町田（1, 2, 3）、寺戸町大牧（2, 3）
寺戸町三ノ坪（3）、森本町下森本（3）、上植野町吉備寺（3）

上植野系給水区域 上植野町菱田（1, 2, 3）、森本町春日井（2, 3）

（）内の数字については、上記の水質検査項目に対応

(7) 平成27年度水質基準項目検査結果

番号	項目	単位	物集女系給水区域				上植野系給水区域		水道水質基準値
			物集女西浄水場 原水(着水井)	京都府営水 第1分水点	給水栓		京都府営水 第2分水点	給水栓 上. 菱田	
					寺. 八反田	森. 上町田			
1	一般細菌	個/mL	13	0	0	1	0	0	100以下
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.018	0.001未満	0.003	0.003	0.001未満	0.005	0.01以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	10以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.08未満	0.11	0.11	0.08未満	0.11	0.8以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
20	ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
21	塩素酸	mg/L	—	0.07	0.19	0.19	0.06	0.18	0.6以下
22	クロロ酢酸	mg/L	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
23	クロホルム	mg/L	—	0.009	0.011	0.012	0.013	0.014	0.06以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	—	0.005	0.006	0.006	0.005	0.007	0.04以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1以下
26	臭素酸	mg/L	—	0.001未満	0.002	0.002	0.001未満	0.002	0.01以下
27	総トリハロメタン	mg/L	—	0.015	0.023	0.024	0.019	0.028	0.1以下
28	トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	—	0.005	0.008	0.008	0.006	0.009	0.03以下
30	ブロモホルム	mg/L	—	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.09以下
31	ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08以下
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.04	0.02未満	0.02未満	0.04	0.02未満	0.2以下
34	鉄及びその化合物	mg/L	2.4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3以下
35	銅及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	34	20未満	26	26	20未満	25	200以下
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.68	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
38	塩化物イオン	mg/L	24	20未満	23	22	20未満	22	200以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	61	36	52	51	35	51	300以下
40	蒸発残留物	mg/L	214	90	164	163	86	159	500以下
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	3以下
47	pH値		7.17	7.45	7.28	7.27	7.5	7.4	5.8以上8.6以下
48	味		—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
50	色度	度	15	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下
51	濁度	度	3.5	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2以下
52	残留塩素	mg/L	—	0.6	1.6	1.7	0.5	1.4	0.1以上

※ 水道水質基準の値は、給水栓及び府営水道の水質検査結果に対応します。

※ 水道水質基準は、浄水に対する基準

水質管理目標設定項目

評価値が暫定であったり検出レベルは高くないものの水道水質管理上注意喚起すべき項目

番号	項目	単位	物集女西系統	目標値	検査箇所
1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満	0.02以下	原水
2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満	0.002以下	
3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.02以下	
5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満	0.004以下	
8	トルエン	mg/L	0.02未満	0.4以下	
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.01未満	0.08以下	
10	亜塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下	浄水
12	二酸化塩素	mg/L	0.06未満	0.6以下	
13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.002	0.01以下	
14	抱水クロラール	mg/L	0.003	0.02以下	
15	農薬類(120項目) (別表に記載)			検出値と目標値の比の和として、1以下	原水
16	残留塩素	mg/L	1.4	1以下	浄水
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	57.0	10以上100以下	原水
18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.61	0.01以下	
19	遊離炭酸	mg/L	18	20以下	
20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	0.03未満	0.3以下	
21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.002未満	0.02以下	
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	2.7	3以下	
23	臭気強度(TON)		2	3以下	
24	蒸発残留物	mg/L	184	30以上200以下	
25	濁度	度	2.6	1以下	
26	pH値		7.07	7.5程度	
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.40	-1程度以上とし、極力0に近づける	
28	従属栄養細菌	1mL中	0	1mLの検水で形成される集落数が2,000以下	浄水
29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.1以下	
30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.1以下	

採水場所 原水 物集女西浄水場 着水井
 浄水 管末給水栓(森本町上町田)

検査方法 厚生労働省が定める方法

※ 4・6・7・11は欠番

※ 目標値は、厚生労働省が設定したより質の高い水道水の供給を目指すための数値目標です。

なお、水質については、全て水質基準を満たしています。

※ 法律で定められた同様値は浄水に対してである。

別表
農薬類(1)

番号	項目	単位	物集女西系統	目標値
1	1, 3-ジクロロプロペン (D-D)	mg/L	0.0005未満	0.05以下
2	2, 2-DPA (ダラボン)	mg/L	0.0008未満	0.08以下
3	2, 4-D (2, 4-PA)	mg/L	0.0003未満	0.03以下
4	EPN	mg/L	0.00005未満	0.004以下
5	MCPA	mg/L	0.00005未満	0.005以下
6	アシュラム	mg/L	0.002未満	0.2以下
7	アセフェート	mg/L	0.00006未満	0.006以下
8	アトラジン	mg/L	0.0001未満	0.01以下
9	アニロホス	mg/L	0.00005未満	0.003以下
10	アミトラズ	mg/L	0.00006未満	0.006以下
11	アラクロール	mg/L	0.0003未満	0.03以下
12	イソキサチオン	mg/L	0.00008未満	0.008以下
13	イソフェンホス	mg/L	0.00003未満	0.001以下
14	イソプロカルブ (MIPC)	mg/L	0.0001未満	0.01以下
15	イソプロチオラン (IPT)	mg/L	0.003未満	0.3以下
16	イプロベンホス (IBP)	mg/L	0.0009未満	0.09以下
17	イミノクタジン	mg/L	0.0006未満	0.006以下
18	インダノファン	mg/L	0.00009未満	0.009以下
19	エスプロカルブ	mg/L	0.0003未満	0.03以下
20	エディフェンホス (エジフェンホス、EDDP)	mg/L	0.00006未満	0.006以下
21	エトフェンプロックス	mg/L	0.0008未満	0.08以下
22	エトリジアゾール (エクロメゾール)	mg/L	0.00004未満	0.004以下
23	エンドスルファン (ベンゾエビン)	mg/L	0.0001未満	0.01以下
24	オキサジクロメホン	mg/L	0.0002未満	0.02以下
25	オキシ銅 (有機銅)	mg/L	0.0003未満	0.03以下
26	オキサストロビン	mg/L	0.001未満	0.1以下
27	カズサホス	mg/L	0.000006未満	0.0006以下
28	カフェンストロール	mg/L	0.00008未満	0.008以下
29	カルタップ	mg/L	0.003未満	0.3以下
30	カルバリル (NAC)	mg/L	0.0005未満	0.05以下
31	カルプロパミド	mg/L	0.0004未満	0.04以下
32	カルボフラン	mg/L	0.00005未満	0.005以下
33	キノクラミン (ACN)	mg/L	0.00005未満	0.005以下
34	キャプタン	mg/L	0.003未満	0.3以下
35	クミルロン	mg/L	0.0003未満	0.03以下
36	グリホサート	mg/L	0.02未満	2以下
37	グルホシネート	mg/L	0.01未満	0.02以下
38	クロメプロップ	mg/L	0.0002未満	0.02以下
39	クロロニトロフェン (CNP)	mg/L	0.00001未満	0.0001以下
40	クロロピリホス	mg/L	0.00005未満	0.003以下
41	クロロタロニル (TPN)	mg/L	0.0005未満	0.05以下
42	シアナジン	mg/L	0.00004未満	0.004以下
43	シアノホス (CYAP)	mg/L	0.00003未満	0.003以下
44	ジウロン (DCMU)	mg/L	0.0002未満	0.02以下
45	ジクロベニル (DBN)	mg/L	0.0001未満	0.01以下
46	ジクロルボス (DDVP)	mg/L	0.00008未満	0.008以下
47	ジクワット	mg/L	0.001未満	0.005以下
48	ジスルホトン (エチルチオメトン)	mg/L	0.00004未満	0.004以下
49	ジチアノン	mg/L	0.001未満	0.03以下
50	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.002未満	0.005以下
51	ジチオピル	mg/L	0.00009未満	0.009以下
52	シハロホップチル	mg/L	0.00006未満	0.006以下
53	シマジン (CAT)	mg/L	0.00003未満	0.003以下
54	ジメタメトリン	mg/L	0.0002未満	0.02以下
55	ジメトエート	mg/L	0.0005未満	0.05以下
56	シメトリン	mg/L	0.0003未満	0.03以下
57	ジメピペレート	mg/L	0.00003未満	0.003以下
58	ダイアジノン	mg/L	0.00005未満	0.005以下
59	ダイムロン	mg/L	0.008未満	0.8以下
60	ダゾメット	mg/L	0.005未満	0.006以下

農薬類(2)

番号	項目	単位	物集女西系統	目 標 値
61	チアジニル	mg/L	0.001未満	0.1以下
62	チウラム	mg/L	0.0002未満	0.02以下
63	チオジカルブ	mg/L	0.0008未満	0.08以下
64	チオファネートメチル	mg/L	0.003未満	0.3以下
65	チオベンカルブ	mg/L	0.0002未満	0.02以下
66	テルブカルブ (MBPMC)	mg/L	0.0002未満	0.02以下
67	トリクロピル	mg/L	0.00006未満	0.006以下
68	トリクロルホン (DEP)	mg/L	0.0002未満	0.005以下
69	トリシクラゾール	mg/L	0.0008未満	0.08以下
70	トリフルラリン	mg/L	0.0006未満	0.06以下
71	ナプロパミド	mg/L	0.0003未満	0.03以下
72	パラコート	mg/L	0.0005未満	0.005以下
73	ピペロホス	mg/L	0.00005未満	0.0009以下
74	ピラクロニル	mg/L	0.0001未満	0.01以下
75	ピラゾキシフェン	mg/L	0.00004未満	0.004以下
76	ピラゾリネート (ピラゾレート)	mg/L	0.0002未満	0.02以下
77	ピリダフェンチオン	mg/L	0.00005未満	0.002以下
78	ピリブチカルブ	mg/L	0.0002未満	0.02以下
79	ピロキロン	mg/L	0.0004未満	0.04以下
80	フィプロニル	mg/L	0.000005未満	0.0005以下
81	フェニトロチオン (MEP)	mg/L	0.00003未満	0.003以下
82	フェノブカルブ (BPMC)	mg/L	0.0003未満	0.03以下
83	フェリムゾン	mg/L	0.0005未満	0.05以下
84	フェンチオン (MPP)	mg/L	0.00006未満	0.006以下
85	フェントエート (PAP)	mg/L	0.00007未満	0.007以下
86	フェントラザミド	mg/L	0.0001未満	0.01以下
87	フサライド	mg/L	0.001未満	0.1以下
88	ブタクロール	mg/L	0.0003未満	0.03以下
89	ブタミホス	mg/L	0.0002未満	0.02以下
90	ブプロフェジン	mg/L	0.0002未満	0.02以下
91	フルアジナム	mg/L	0.0003未満	0.03以下
92	プレチラクロール	mg/L	0.0005未満	0.05以下
93	プロシミドン	mg/L	0.0009未満	0.09以下
94	プロチオホス	mg/L	0.00004未満	0.004以下
95	プロピコナゾール	mg/L	0.0005未満	0.05以下
96	プロピザミド	mg/L	0.0005未満	0.05以下
97	プロベナゾール	mg/L	0.0005未満	0.05以下
98	プロモブチド	mg/L	0.001未満	0.1以下
99	ベノミル	mg/L	0.0002未満	0.02以下
100	ペンシクロン	mg/L	0.001未満	0.1以下
101	ベンゾビシクロン	mg/L	0.0009未満	0.09以下
102	ベンゾフェナップ	mg/L	0.00004未満	0.004以下
103	ベンタゾン	mg/L	0.002未満	0.2以下
104	ペンディメタリン	mg/L	0.003未満	0.3以下
105	ベンフラカルブ	mg/L	0.0004未満	0.04以下
106	ベンフルラリン (ベスロジン)	mg/L	0.0001未満	0.01以下
107	ベンフレセート	mg/L	0.0007未満	0.07以下
108	ホスチアゼート	mg/L	0.00003未満	0.003以下
109	マラチオン (マラソン)	mg/L	0.0005未満	0.05以下
110	メコプロップ (MCP)	mg/L	0.0005未満	0.05以下
111	メソミル	mg/L	0.0003未満	0.03以下
112	メタム (カーバム)	mg/L	0.005未満	0.01以下
113	メタラキシル	mg/L	0.0006未満	0.06以下
114	メチダチオン (DMTP)	mg/L	0.00004未満	0.004以下
115	メチルダイムロン	mg/L	0.0003未満	0.03以下
116	メトミノストロピン	mg/L	0.0004未満	0.04以下
117	メトリブジン	mg/L	0.0003未満	0.03以下
118	メフェナセツト	mg/L	0.0002未満	0.02以下
119	メプロニル	mg/L	0.001未満	0.1以下
120	モリネート	mg/L	0.00005未満	0.005以下