


向日市水道事業事務報告書

1 給水状況

事 項		令和元年度	平成30年度	比 較	
				増 減	比較(%)
行政区域内人口 (人)		57,288	57,490	△ 202	△ 0.4
行政区域内世帯 (世帯)		25,316	25,267	49	0.2
給水人口 (人)		57,288	57,490	△ 202	△ 0.4
給水件数 (件)		19,496	19,414	82	0.4
給水戸数 (戸)		25,222	25,114	108	0.4
普及率 (%)		100.00	100.00	0	-
年間取水量 (m³)		5,781,439	5,690,778	90,661	1.6
給 水 量	年間 (m³)	5,779,394	5,688,738	90,656	1.6
	1日最大 (m³)	17,146	16,951	195	1.2
	1人1日最大 (ℓ)	299	295	4	1.4
	1日平均 (m³)	15,791	15,586	205	1.3
	1人1日平均 (ℓ)	276	271	5	1.8
有効 水量	有収水量 (m³)	5,453,602	5,461,478	△ 7,876	△ 0.1
	無収水量 (m³)	257,743	164,859	92,884	56.3
有効率 (%)		98.8	98.9	△ 0.1	△ 0.1
有収率 (%)		94.4	96.0	△ 1.6	△ 1.7
配水管総延長 (m)		162,813	162,592	221	0.1
消火栓数 (基)		571	571	0	-

2 1日1人最大給水量及び平均給水量調べ

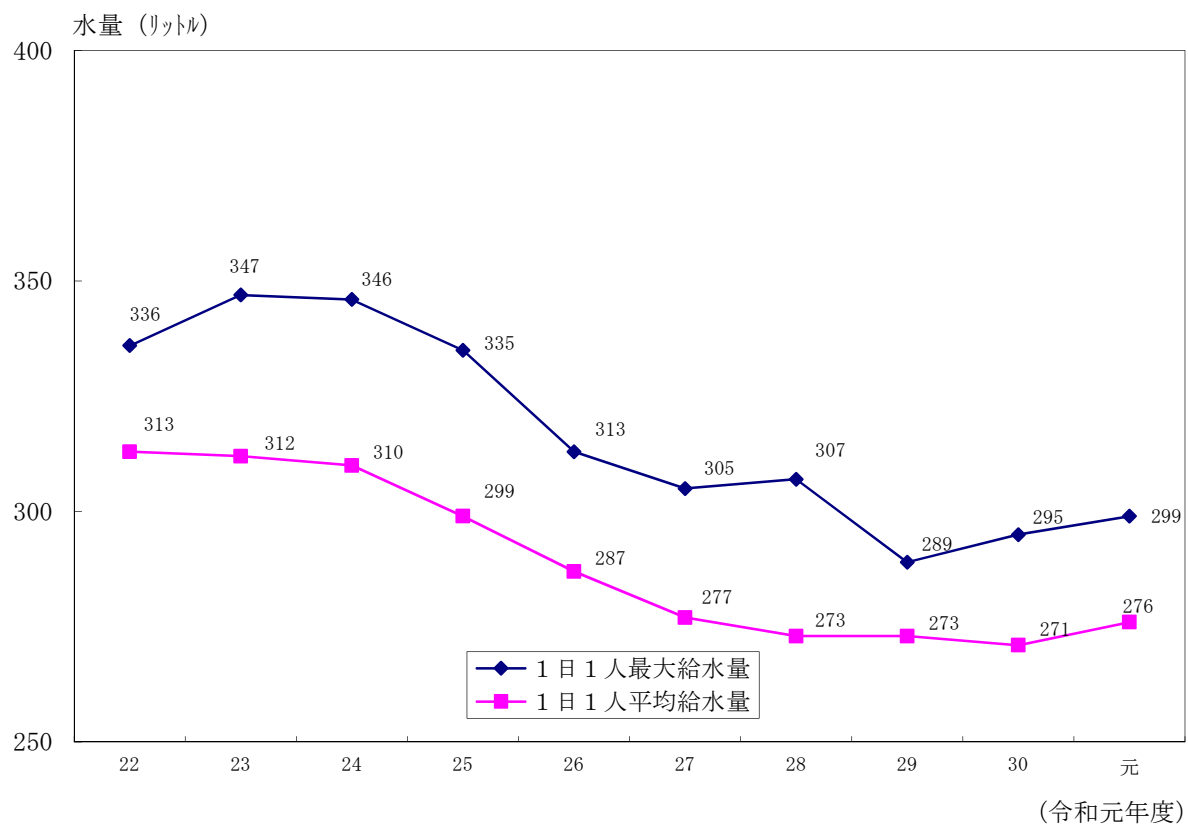

3 取水・給水の状況

(1) 取水量

(単位: m³)

浄水場別	物集女西浄水場	府営水受水量	合計
令和元年度	2,984,093	2,795,191	5,779,284
月平均	248,674	232,933	481,607
日平均	8,153	7,637	15,790

(2) 給水量

(単位: m³)

浄水場別	物集女西浄水場	上植野浄水場	合計
令和元年度	4,776,342	1,000,897	5,777,239
月平均	398,029	83,408	481,437
日平均	13,050	2,735	15,785

4 令和元年度主な事業

(1) 配水管布設工事

ア 配水管更新工事 (令和元年度主要事業)	6 件	109,327 千円
(物集女町御所海道地区他、寺戸町西野地区、寺戸町石田地区、 向日町北山地区他、上植野町大田地区他、上植野町樋爪地区他)		
(安全で良質な水を安定して供給するため、老朽した配水管を耐震管に更新)		
イ 配水管移設工事	2 件	24,338 千円
ウ 開発に伴う配水管布設工事	4 件	29,794 千円
エ 基幹管路更新工事 (令和元年度主要事業)	2 件	132,000 千円
(寺戸町大牧地区他)		

(2) 改良工事

ア 物集女西浄水場高架水槽耐震化他工事	1 件	99,209 千円
---------------------	-----	-----------

(3) 修繕工事

ア 排水処理設備脱水機消耗機器類修繕	1 件	5,082 千円
イ 物集女西浄水場汚泥引抜ポンプ修繕	1 件	2,200 千円
ウ 高速凝集沈澱池汚泥引抜管補強修繕	1 件	2,189 千円
エ 第22号取水井戸浚渫	1 件	2,104 千円

(4) 主な業務委託

ア 配水管布設替詳細設計業務委託	1 件	9,625 千円
イ 水質検査他業務委託	1 件	3,674 千円
ウ 浄水場運転監視管理業務委託	1 件	37,605 千円

5 口径別給水契約件数 (年度末)

(単位：件)

口 径	φ 13mm	φ 20mm	φ 25mm	φ 40mm	φ 50mm	φ 75mm	φ 100mm	φ 125mm	集合住宅	合 計
元 年 度	5,022	13,173	861	100	29	15	7	1	275	19,483

6 水道料金収納体系別状況

(単位：件、%)

区 分 元年度	窓口	コンビニ	口座振替	合計
件 数	6,028	17,068	93,914	117,010
比 率	5.1	14.6	80.3	100.0

7 開閉栓処理件数 (単位：件)

届 出 別	開 栓	閉 栓
元 年 度	1,362	1,010

8 契約件数 (単位：件)

形 態		指名競争入札	随意契約	一般競争入札	合 計	
種 別						
工 事	500万円以上	10	—	3	13	35
	500万円未満	17	5	—	22	
設計・測量等業務委託		3	—	—	3	
物 品		3	4	—	7	
そ の 他 業 務 委 託		5	12	—	17	
合 計		38	21	3	62	

9 給水装置工事受付件数 (単位：件)

種 別	新設工事	増設工事	改造工事	口径変更	撤去工事	外連工事	合 計
件 数	175	0	119	83	51	143	571

10 配水及び給水施設修理件数 (単位：件)

種 別	給水器具取替及びパッキン取替	バルブ及びボックス内漏水	公 道 修 理		修理合計	メーター取 替
			配水管等	引 込 管		
件 数	805	66	1	79	951	2,724

11 漏水調査結果 (単位：件)

種 別	漏水箇所	件 数
配水管関係	配 水 管 上	1
	バ ル ブ	0
給水装置関係	給 水 管 上	25
	止 水 栓	2
合 計		28

12 口径別、施設別埋設延長調べ (令和元年度末現在) (単位：m)

管路名 口 径	導 水 管	送 水 管	配水管幹線	配水管支線 (補助配水管を含む。)	合 計
50mm以下				29, 205	29, 205
75mm				45, 815	45, 815
80mm				62	62
100mm				44, 102	44, 102
150mm	632	522		20, 540	21, 694
200mm	960			11, 591	12, 551
250mm	577		2, 671		3, 248
300mm	1, 401		3, 162		4, 563
350mm			2, 018		2, 018
400mm	596		3, 161		3, 757
450mm		464			464
600mm		54	481		535
800mm			5		5
150mm (ドレン)		151			151
合 計	4, 166	1, 191	11, 498	151, 315	168, 170
			162, 813		

13 水道事業所管車両数 (単位：台)

車 種 課 名	給水車	軽乗用車	貨物車	軽貨物車	原付自転車	合 計
営 業 課	—	2	—	—	1	3
上 水 道 課	1	1	1	3	—	6
浄 水 場	—	1	—	1	—	2
合 計	1	4	1	4	1	11

14 水質検査

(1) 水道法に定める基準項目検査及び工程管理項目（基準項目）

採水場所	物集女西浄水場の着水井	(48項目)	} 年4回
	物集女西浄水場の浄水池、配水管末給水栓（3か所）	(60項目)	
	府営水第1分水点、第2分水点（2か所）	(60項目)	
委託機関	エスク（株）		

(2) 水道法に定める毎月検査とそれ以外の項目（毎月検査）

採水場所	物集女西浄水場の着水井	(24項目)	} 年8回
	物集女西浄水場の浄水池、配水管末給水栓（5か所）	(39項目)	
	府営水第1分水点、第2分水点（2か所）	(39項目)	
委託機関	エスク（株）		

(3) 水道法に定める毎日検査（残留塩素、色、濁り、水温）

採水場所	配水管末給水栓（8か所）	毎日1回
委託機関	（株）クリタス	

(4) 自主定期検査（維持管理上必要となる工程検査）（22項目）

採水場所	物集女西浄水場の高速凝集沈澱池、急速ろ過池（3か所）	年8回
委託機関	エスク（株）	

(5) 取水井戸の水質検査（34項目）

採水場所	各取水井戸	10か所（7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 22号）	年4回
委託機関	エスク（株）		

(6) 水道法に定める水質管理目標設定項目検査（26項目）

採水場所	物集女西浄水場の着水井及び配水管末給水栓（森本町上町田）	年1回
委託機関	エスク（株）	

※配水管末給水栓の採水場所

物集女系給水区域 寺戸町八反田((1), (2), (3))、森本町上町田((1), (2), (3))、寺戸町大牧((2), (3))
寺戸町三ノ坪((3))、森本町下森本((3))、上植野町吉備寺((3))

上植野系給水区域 上植野町庄ノ内((1), (2), (3))、森本町春日井((2), (3))

()内の数字については、上記の水質検査項目に対応

(7) 令和元年度水質基準項目検査結果

番号	項 目	単位	物 集 女 系 給 水 区 域				上 植 野 系 給 水 区 域		水道水質基準値
			物集女西浄水場 原水(着水井)	京都府営水 第1分水点	給 水 栓		京都府営水 第2分水点	給 水 栓 上. 庄ノ内	
					寺. 八反田	森. 上町田			
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	100以下
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.014	0.001未満	0.002	0.002	0.001未満	0.002	0.01以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.17	0.59	0.39	0.38	0.58	0.42	10以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.17	0.08未満	0.12	0.11	0.08未満	0.11	0.8以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.22	0.02未満	0.12	0.12	0.02未満	0.11	1.0以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.002以下
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.04以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01以下
20	ベンゼン	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01以下
21	塩素酸	mg/L	—	0.08	0.24	0.24	0.08	0.22	0.6以下
22	クロロ酢酸	mg/L	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
23	クロロホルム	mg/L	—	0.0077	0.0097	0.0085	0.010	0.010	0.06以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	—	0.006	0.006	0.007	0.006	0.007	0.03以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	0.0013	0.0053	0.0054	0.0013	0.0051	0.1以下
26	臭素酸	mg/L	—	0.001未満	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.01以下
27	総トリハロメタン	mg/L	—	0.013	0.023	0.023	0.015	0.024	0.1以下
28	トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.006	0.009	0.009	0.008	0.009	0.03以下
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	—	0.004	0.0078	0.0077	0.0044	0.0078	0.03以下
30	ブロモホルム	mg/L	—	0.0001未満	0.0006	0.0006	0.0001未満	0.0005	0.09以下
31	ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08以下
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1.0以下
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満	0.2以下
34	鉄及びその化合物	mg/L	2.40	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3以下
35	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1.0以下
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	35	7.2	22	22	7.1	20	200以下
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.71	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
38	塩化物イオン	mg/L	30	11	25	25	12	23	200以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	64	36	50	50	35	48	300以下
40	蒸発残留物	mg/L	185	69	133	135	69	128	500以下
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02以下
45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	3以下
47	pH値		6.9	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	5.8以上8.6以下
48	味		—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
50	色度	度	16	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下
51	濁度	度	4.4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2以下
52	残留塩素	mg/L	—	0.6	1.1	1.1	0.5	1.0	0.1以上

※ 水道水質基準の値は、給水栓及び府営水道の水質検査結果に対応します。

※ 水道水質基準は、浄水に対する基準

水質管理目標設定項目

評価値が暫定であったり検出レベルは高くないものの水道水質管理上注意喚起すべき項目

番号	項 目	単 位	物集女西系統	目 標 値
1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.02以下
2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満	0.002以下
3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.02以下
5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	0.0001未満	0.004以下
8	トルエン	mg/L	0.0001未満	0.4以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.006未満	0.08以下
10	亜塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下
12	二酸化塩素	mg/L	0.06未満	0.6以下
13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.002	0.01以下
14	抱水クロラール	mg/L	0.004	0.02以下
15	農薬類(114項目) (別表に記載)			検出値と目標値の比の和として、1以下
16	残留塩素	mg/L	1.1	1以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	51	10以上100以下
18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.01以下
19	遊離炭酸	mg/L	8.2	20以下
20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	0.0001未満	0.3以下
21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.001未満	0.02以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	0.7	3以下
23	臭気強度(TON)		1未満	3以下
24	蒸発残留物	mg/L	130	30以上200以下
25	濁度	度	0.1未満	1以下
26	pH値		7.2	7.5程度
27	腐食性(ランゲリア指数)		-2	-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	1mL中	0	1mLの検水で形成される集落数が2,000以下
29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	0.0001未満	0.1以下
30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.1以下

採水場所 浄水 管末給水栓(森本町上町田)

検査方法 厚生労働省が定める方法

※ 4・6・7・11は欠番

※ 目標値は、厚生労働省が設定した、より質の高い水道水の供給を目指すための数値目標です。

別表
農薬類(1)

番号	項 目	単 位	物 集 女 西 系 統	目 標 値
1	1, 3-ジクロロプロペン (D-D)	mg/L	0.0001未満	0.05以下
2	2, 2-DPA (ダラボン)	mg/L	0.0008未満	0.08以下
3	2, 4-D (2, 4-PA)	mg/L	0.0002未満	0.02以下
4	E P N	mg/L	0.00004未満	0.004以下
5	M C P A	mg/L	0.0001未満	0.005以下
6	アシュラム	mg/L	0.009未満	0.9以下
7	アセフェート	mg/L	0.0005未満	0.006以下
8	アトラジン	mg/L	0.0001未満	0.01以下
9	アニロホス	mg/L	0.00003未満	0.003以下
10	アミトラズ	mg/L	0.0002未満	0.006以下
11	アラクロール	mg/L	0.0003未満	0.03以下
12	イソキサチオン	mg/L	0.00005未満	0.005以下
13	イソフェンホス	mg/L	0.00003未満	0.001以下
14	イソプロカルブ (M I P C)	mg/L	0.0001未満	0.01以下
15	イソプロチオラン (I P T)	mg/L	0.003未満	0.3以下
16	イプロベンホス (I B P)	mg/L	0.0009未満	0.09以下
17	イミノクタジン	mg/L	0.00006未満	0.006以下
18	インダノファン	mg/L	0.00009未満	0.009以下
19	エスプロカルブ	mg/L	0.0003未満	0.03以下
20	エトフェンブロックス	mg/L	0.0008未満	0.08以下
21	エンドスルファン (ベンゾエピン)	mg/L	0.0001未満	0.01以下
22	オキサジクロメホン	mg/L	0.0002未満	0.02以下
23	オキシ銅 (有機銅)	mg/L	0.0003未満	0.03以下
24	オリサストロビン	mg/L	0.001未満	0.1以下
25	カズサホス	mg/L	0.000006未満	0.0006以下
26	カフェンストロール	mg/L	0.00008未満	0.008以下
27	カルタップ	mg/L	0.003未満	0.3以下
28	カルバリル (N A C)	mg/L	0.0002未満	0.02以下
29	カルボフラン	mg/L	0.00005未満	0.005以下
30	キノクラミン (A C N)	mg/L	0.00005未満	0.005以下
31	キャプタン	mg/L	0.003未満	0.3以下
32	クミルロン	mg/L	0.0003未満	0.03以下
33	グリホサート	mg/L	0.02未満	2以下
34	グルホシネート	mg/L	0.001未満	0.02以下
35	クロメブロップ	mg/L	0.0002未満	0.02以下
36	クロルニトロフェン (C N P)	mg/L	0.00003未満	0.0001以下
37	クロルピリホス	mg/L	0.00003未満	0.003以下
38	クロロタロニル (T P N)	mg/L	0.0005未満	0.05以下
39	シアナジン	mg/L	0.00003未満	0.001以下
40	シアノホス (C Y A P)	mg/L	0.00003未満	0.003以下
41	ジウロン (D C M U)	mg/L	0.0002未満	0.02以下
42	ジクロベニル (D B N)	mg/L	0.0003未満	0.03以下
43	ジクロロボス (D D V P)	mg/L	0.00008未満	0.008以下
44	ジクワット	mg/L	0.00005未満	0.005以下
45	ジスルホトン (エチルチオメトン)	mg/L	0.00004未満	0.004以下
46	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.002未満	0.005以下
47	ジチオピル	mg/L	0.00009未満	0.009以下
48	シハロホップチル	mg/L	0.00006未満	0.006以下
49	シマジン (C A T)	mg/L	0.00003未満	0.003以下
50	ジメタメトリン	mg/L	0.0002未満	0.02以下
51	ジメトエート	mg/L	0.0005未満	0.05以下
52	シメトリン	mg/L	0.0003未満	0.03以下
53	ダイアジノン	mg/L	0.00005未満	0.003以下
54	ダイムロン	mg/L	0.008未満	0.8以下
55	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg/L	0.0002未満	0.01以下
56	チアジニル	mg/L	0.001未満	0.1以下
57	チウラム	mg/L	0.0002未満	0.02以下
58	チオジカルブ	mg/L	0.0008未満	0.08以下
59	チオファネートメチル	mg/L	0.003未満	0.3以下
60	チオベンカルブ	mg/L	0.0002未満	0.02以下

農薬類(2)

番号	項 目	単 位	物 集 女 西 系 統	目 標 値
61	テフリトリオン	mg/L	0.0001未満	0.002以下
62	テルブカルブ (MBPMC)	mg/L	0.0002未満	0.02以下
63	トリクロピル	mg/L	0.00006未満	0.006以下
64	トリクロルホン (DEP)	mg/L	0.00005未満	0.005以下
65	トリシクラゾール	mg/L	0.001未満	0.1以下
66	トリフルラリン	mg/L	0.0006未満	0.06以下
67	ナプロパミド	mg/L	0.0003未満	0.03以下
68	パラコート	mg/L	0.0005未満	0.005以下
69	ピペロホス	mg/L	0.00003未満	0.0009以下
70	ピラクロニル	mg/L	0.0002未満	0.01以下
71	ピラゾキシフェン	mg/L	0.00004未満	0.004以下
72	ピラゾリネート (ピラゾレート)	mg/L	0.0002未満	0.02以下
73	ピリダフェンチオン	mg/L	0.00003未満	0.002以下
74	ピリブチカルブ	mg/L	0.0002未満	0.02以下
75	ピロキロン	mg/L	0.0005未満	0.05以下
76	フィプロニル	mg/L	0.000005未満	0.0005以下
77	フェントロチオン (MEP)	mg/L	0.0001未満	0.01以下
78	フェノブカルブ (BPMC)	mg/L	0.0003未満	0.03以下
79	フェリムゾン	mg/L	0.0005未満	0.05以下
80	フェンチオン (MPP)	mg/L	0.00006未満	0.006以下
81	フェントエート (PAP)	mg/L	0.00007未満	0.007以下
82	フェントラザミド	mg/L	0.0001未満	0.01以下
83	フサライド	mg/L	0.001未満	0.1以下
84	ブタクロール	mg/L	0.0003未満	0.03以下
85	ブタミホス	mg/L	0.0002未満	0.02以下
86	ブプロフェジン	mg/L	0.0002未満	0.02以下
87	フルアジナム	mg/L	0.0003未満	0.03以下
88	プレチラクロール	mg/L	0.0005未満	0.05以下
89	プロシミドン	mg/L	0.0009未満	0.09以下
90	プロチオホス	mg/L	0.00004未満	0.004以下
91	プロピコナゾール	mg/L	0.0005未満	0.05以下
92	プロピザミド	mg/L	0.0005未満	0.05以下
93	プロベナゾール	mg/L	0.0003未満	0.03以下
94	プロモブチド	mg/L	0.001未満	0.1以下
95	ベノミル	mg/L	0.0002未満	0.02以下
96	ベンシクロン	mg/L	0.001未満	0.1以下
97	ベンゾピシクロン	mg/L	0.0009未満	0.09以下
98	ベンゾフェナップ	mg/L	0.0001未満	0.005以下
99	ベントゾン	mg/L	0.002未満	0.2以下
100	ペンディメタリン	mg/L	0.003未満	0.3以下
101	ベンフラカルブ	mg/L	0.0004未満	0.04以下
102	ベンフルラリン (ベスロジン)	mg/L	0.0001未満	0.01以下
103	ベンフレセート	mg/L	0.0007未満	0.07以下
104	ホスチアゼート	mg/L	0.0001未満	0.003以下
105	マラチオン (マラソン)	mg/L	0.007未満	0.7以下
106	メコプロップ (MCP)	mg/L	0.0005未満	0.05以下
107	メソミル	mg/L	0.0003未満	0.03以下
108	メタラキシル	mg/L	0.002未満	0.2以下
109	メチダチオン (DMTP)	mg/L	0.00004未満	0.004以下
110	メトミノストロビン	mg/L	0.0004未満	0.04以下
111	メトリブジン	mg/L	0.0003未満	0.03以下
112	メフェナセツト	mg/L	0.0002未満	0.02以下
113	メブロニル	mg/L	0.001未満	0.1以下
114	モリネート	mg/L	0.00005未満	0.005以下