

平成20年度 水道事業会計決算報告

～ 2 年 連 続 の 黒 字 決 算 ～

本市の水道事業は、生活様式の変化や少子高齢化の進展、節水機器の普及などにより、給水収益は減少傾向にある中、これまでから職員数の削減や浄水場の一元化など経常経費の削減に取り組んできました。

平成20年度水道事業会計は、引き続き効率的な事業の推進に努めたほか、府営水の受水単価の引き下げや低利資金の借入れなど京都府の支援を受けたことなどにより、収益的収支では、純利益が4,860万円となり、昨年に続き2年連続で黒字決算となりました。


また、これにより、累積欠損金は7億3,800万円に縮減しました。

今後も水道事業の健全化を図るため、一層の効率化を進めるとともに、水道水の安定供給と市民サービスの向上に努めてまいります。

◎収益的収支(税抜)

水道料金などの収入内訳と、水道水をつくるのにどれだけ費用がかかったかを示したもので、企業の経営状況を表しています。

収入合計 13億5,667万円

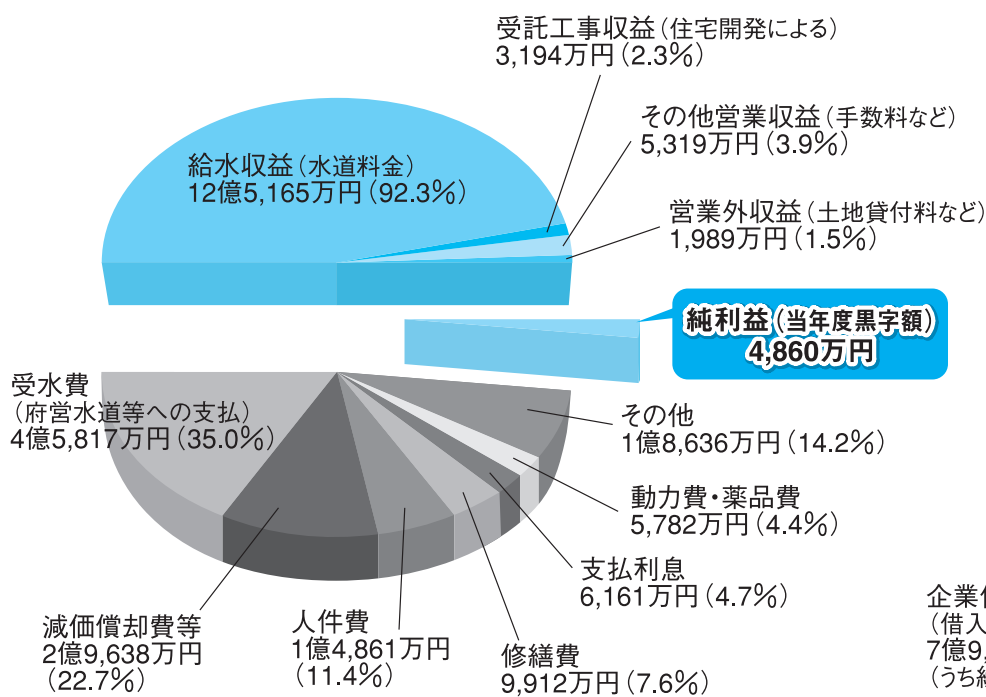


支出合計 13億807万円

◎資本的収支(税抜)

借入金などを収入とし、浄水場や配水管などの施設改良費用と借入金の元金償還金を示したもので、施設の改良などにかかるもの。

収入合計 7億142万円

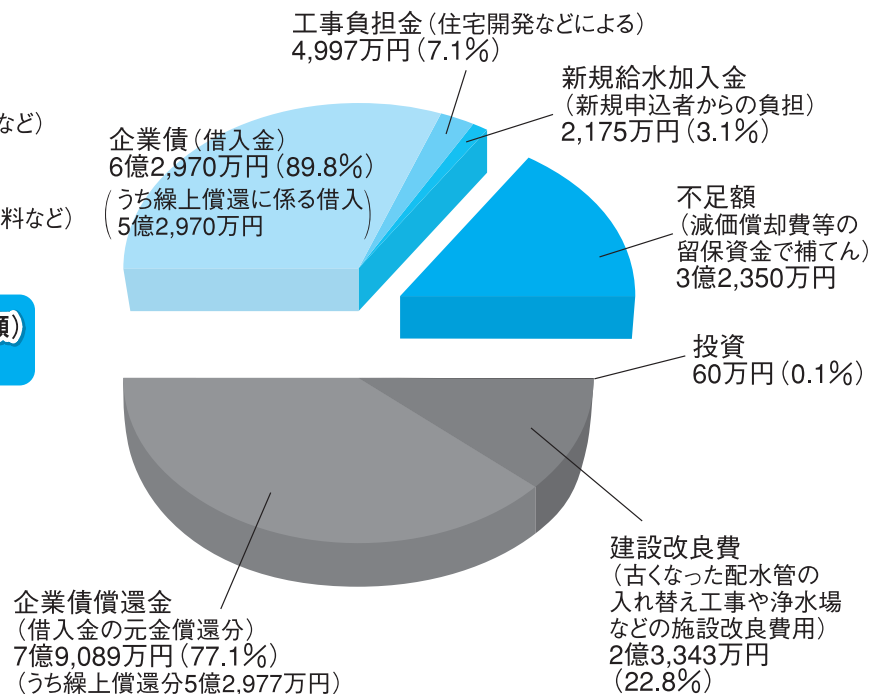

支出合計 10億2,492万円

平成20年度に実施した主な事業

老朽配水管布設替工事	391m	公道下の漏水調査及び修理
開発に伴う配水管布設工事	7件	物集女西浄水場高速沈殿池流入弁取替修理
鉛給水管の取替工事	86件	上植野浄水場配水システム改良工事

お問い合わせ 営業課 経営係 (内線 882)

水道水でインフルエンザ予防

インフルエンザは手についたウイルスによっても感染します。このため、感染予防には手洗いが効果的です。外出からの帰宅後や、不特定多数の方が触るようなものに触れた後は手を洗い、感染を予防しましょう。

また、うがいについても、風邪に対する一定の効果は確認されています。こまめに手洗い・うがいをを行い、元気に冬を乗り切りましょう。

水道水は浄水場で塩素消毒を徹底し、ご家庭の蛇口まで水道法で定められた塩素濃度が保持されるよう、定期的に検査をおこなっています。

一般的にインフルエンザウイルスや風邪の菌は塩素消毒によって感染性を失います。安心して水道水で手洗い、うがいを行ってください。



エコで安全な水道水を飲もう！

生産地と消費地が遠くなると輸送にかかわるエネルギーがより多く必要になり、地球環境に大きな負荷を掛けます。このことから、食料については地産地消が望ましいとされています。

さて、この考え方は水に対しても使えます。遠く離れた地から輸送されてきたペットボトル水。それに対して近辺で浄水処理され、配水管を通してご家庭へ届く水道水。飲み終わった後にペットボトルも残りません。

コスト面からみても、向日市の水道水は1ℓあたりにすると約0.2円となり、実にペットボトル水の500分の1の価格となります。

また、水道水の水質については、法令により50項目の水質基準で安全性を確認しています。ご自宅ではぜひ、水道水をお飲みになることをおすすめします。



■水道料金は納期限までにお支払いください。

本市の水道事業では、地下水を汲み上げたり京都府からの府営水を受水することによって、水をいつでも安心して利用していただけるようにしています。また、水道事業は水道を利用するみなさまからの水道料金で支えられているため、料金をお支払いいただかないと安定した水の供給ができなくなるばかりか、使用者間で不公平が生じることにもなります。

再三の催告にもかかわらず、お支払いがない場合、給水停止などの処置をとる場合もありますので、水道料金は必ず納期限内にお支払いいただくようお願いします。

■お支払いは、安心便利な口座振替で!!

口座振替にさせていただきますと、金融機関などで自動的に支払ができますので、お忙しい方や留守がちの方には大変便利です。

お申し込みは、取扱金融機関へ、通帳・届出印・水道使用者番号(使用水量のお知らせや領収書に記載しています)を持参の上、お申し込みください。

【取扱金融機関】

京都銀行・京都信用金庫・京都中央信用金庫・みずほ銀行・三菱東京UFJ銀行・りそな銀行・京都中央農業協同組合・近畿労働金庫・ゆうちょ銀行

■コンビニでもお支払いできます

水道料金は、右記のコンビニエンスストアでもお支払いができますのでご利用ください。ただし、納付書をお持ちでない場合や、30万円を超える金額は取り扱いできませんのでご注意ください。



お問い合わせ 営業課 お客様係 (内線 883)

写真 ニュース 災害に備え迫真の訓練



9月5日向陽高校グラウンドで総合防災訓練が実施され、上下水道部では水道復旧訓練や応急給水訓練など、大地震を想定した訓練を行いました。本市の水道では、水道管の耐震化に取り組んでいるほか、災害時には近隣市町と相互応援を行う協定を結ぶなど、災害に強いまちづくりをめざし対策を進めています。

お客様係の窓口が移転しました

昨年10月から上下水道部営業課お客様係の事務所は、上植野浄水場へ移転しています。

上下水道料金のお支払い、開閉栓の届出など、水道サービスにつきまして、上植野浄水場1階営業課お客様係で承っております。

なお、上下水道料金のお支払い(納付書をお持ちの方)につきましては、市役所1階の会計課窓口でもお取り扱いしますのでご利用ください。なお、開閉栓届は、お電話でも手続きができます。



お問い合わせ 営業課 お客様係 (内線 883)

安全でおいしい水道水の供給(水質検査結果のお知らせ)

市では、皆さまに安全で安心な水道水をお届けするため、水質検査計画を立て計画的に水質検査を実施しています。

今回お知らせする結果は、今年8月に行いました全項目検査の一部です。下記の表で示しますように、ご家庭の蛇口へつながる「給水栓」の水質は水道法で定める水質基準内であり、安心しておいしくお飲みいただける水質です。

●水質基準項目検査結果表(採水日:平成21年8月3日)

No	項目名	単位	基準値	物集女西浄水場 原水	物集女系給水区域 給水栓	京都府営水道 第1分水点	No	項目名	単位	基準値	物集女西浄水場 原水	物集女系給水区域 給水栓	京都府営水道 第1分水点
1	一般細菌	個/ml	100以下	11	0	0	26	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下		0.03	0.05
2	大腸菌		検出されないこと	(一)	(一)	(一)	27	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2以下		0.02未満	0.02
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	28	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下		0.008	0.007
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	29	ブロモホルム	mg/l	0.09以下		0.001	0.001未満
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	30	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下		0.008未満	0.008未満
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	31	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.023	0.002	0.001未満	32	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	0.02未満	0.02	0.03
8	六価クロム化合物	mg/l	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	33	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	1.5	0.03未満	0.03未満
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	34	銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	0.30	0.36	0.50	35	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	37	30	7
11	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	0.08	0.06	0.05未満	36	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	0.61	0.005未満	0.005未満
12	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.2	0.2	0.1未満	37	塩化物イオン	mg/l	200以下	33	28	10
13	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	38	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/l	300以下	62	54	33
14	1・4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	39	蒸発残留物	mg/l	500以下	199	149	57
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	40	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
16	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	41	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000002
17	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	42	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001
18	トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	43	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	0.007	0.005未満	0.005未満
19	ベンゼン	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	44	フェノール類	mg/l	0.005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
20	塩素酸	mg/l	0.6以下		0.28	0.10	45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3以下	0.4	0.4	0.5
21	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下		0.002未満	0.003	46	PH値		5.8~8.6	7.0	7.3	7.3
22	クロロホルム	mg/l	0.06以下		0.012	0.041	47	味		異常でないこと	一	異常なし	異常なし
23	ジクロロ酢酸	mg/l	0.04以下		0.004	0.015	48	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
24	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下		0.007	0.001	49	色度	度	5以下	18	1未満	1未満
25	臭素酸	mg/l	0.01以下		0.002	0.001未満	50	濁度	度	2以下	4.4	0.1未満	0.1未満

水質基準50項目の基準値は、「水質基準に関する省令」(厚生労働省令第101号)で定められています。物集女系給水区域給水栓の採水場所は、森本町上町田地点です。

お問い合わせ 物集女西浄水場 ☎ 922-6646