

向日市水道事業事務報告書

1 概 況

平成21年度末の給水人口は、5万4,784人、給水件数は1万8,749件となり、減少傾向にあります。

給水状況は、年間総給水量が608万8,455立方メートルで、前年比1万1,221立方メートル、0.2パーセントの減、また、1日平均給水量が1万6,681立方メートルで、前年比30立方メートル、0.2パーセントの減となり、引き続き減少しています。

年間有収水量は570万6,070立方メートルで、前年比1.2パーセントの減となったほか、有収率は93.7パーセントとなりました。

収益的収入は13億2,390万円(13億8,883万円)で、前年比3,278万円、2.4パーセントの減収となりました。

このうち、給水収益は、給水量の減少により12億3,347万円(12億9,512万円)と、前年比1,818万円、1.5パーセントの減収となっています。

受託工事収益は2,095万円(2,199万円)で、開発行為の減少により前年比34.4パーセントの減となったほか、その他の営業収益は5,524万円(5,738万円)と、前年比3.9パーセントの増収、また、営業外収益は1,424万円(1,434万円)で、他会計補助金の減少により、前年比566万円、28.4パーセントの減収となりました。

一方、収益的支出は12億8,286万円(13億4,540万円)で、引き続き経費の削減に努めたことにより、前年比2,521万円、1.9パーセントの減少となりました。

なお、水道料金の滞納整理に努めたことにより、不納欠損額は前年比25.7パーセントの減少となりました。


以上により、本年度の収益的収支におきましては4,104万円の黒字となり、年度末における未処理欠損金は6億9,763万円となりました。

また、資本的収入は2億5,260万円(2億5,367万円)で、企業債2億3,120万円は、工事に係る長期借入金と、京都府からの低利資金借入による借換債で、そのほか工事負担金が948万円(995万円)、新規給水加入金が1,192万円(1,252万円)となっています。

一方、資本的支出は5億5,607万円(5億5,936万円)で、建設改良費として、配水管布設費6,284万円、固定資産購入費377万円のほか、企業債償還金4億5,215万円を支出いたしました。

主な建設改良工事としては、老朽配水管布設替工事を上植野町落堀地区、鶏冠井町御屋敷地区、寺戸町岸ノ下地区で、配水支管移設工事を鶏冠井町小深田地区で、ループ化工事を物集女町北ノ口地区、物集女町豆尾地区で実施しました。

2 1日最大給水量及び平均給水量調べ

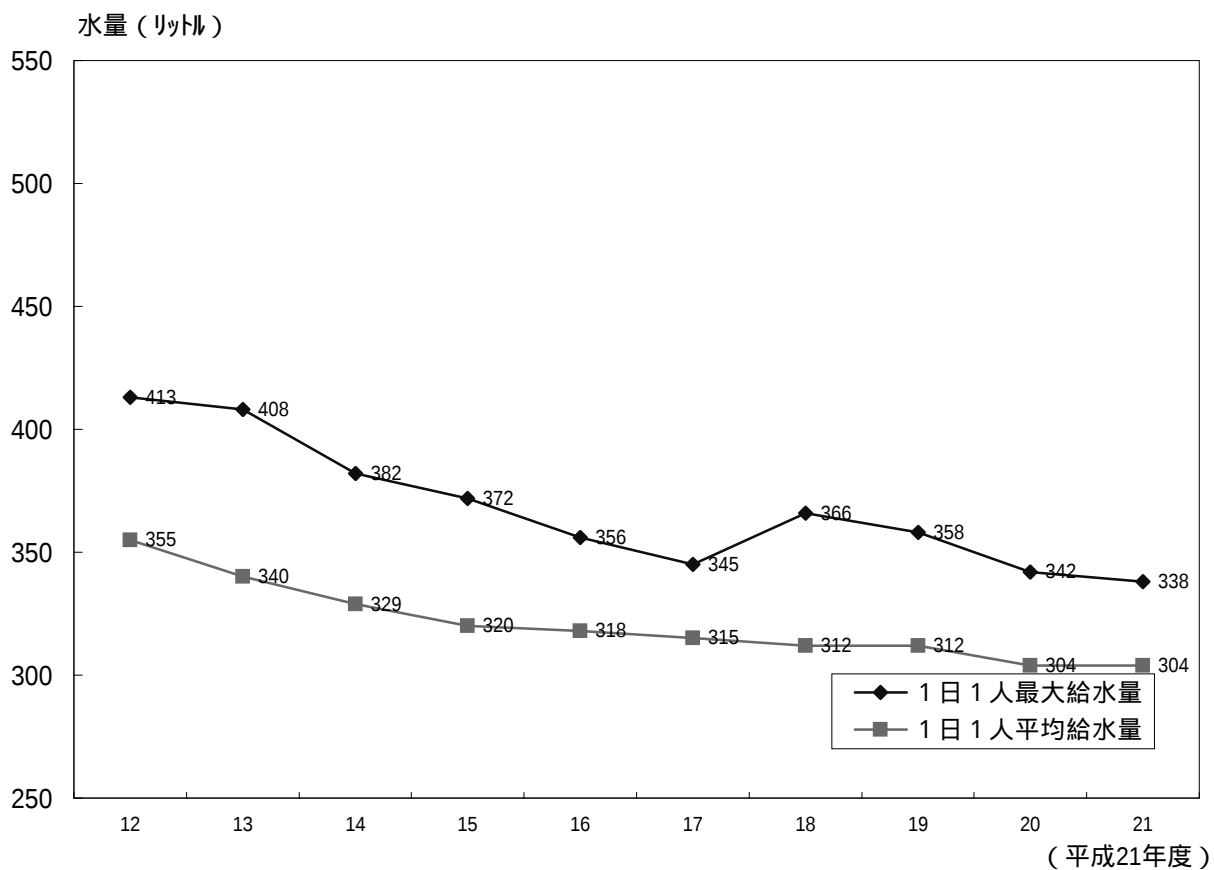

3 取水・給水の状況

(1) 取水量

(単位：m³)

浄水場別	物集女西浄水場	府営水受水量	合計
平成21年度	3,922,618	2,167,297	6,089,915
月平均	326,885	180,608	507,493
日平均	10,747	5,938	16,685

(2) 給水量

(単位：m³)

浄水場別	物集女西浄水場	上植野浄水場	合計
平成21年度	4,993,839	1,094,616	6,088,455
月平均	416,153	91,218	507,371
日平均	13,682	2,999	16,681

4 平成21年度主要事業

(1) 配水管布設事業 工事請負 (48,659千円)

ア 老朽配水管布設替工事	5 件	26,066 千円
イ 配水支管移設工事	2 件	8,295 千円
ウ 開発に伴う配水管布設工事等	6 件	7,788 千円
エ ループ化に伴う配水管布設工事	2 件	6,510 千円

(2) 主な修繕工事 (16,172千円)

ア 上植野浄水場配水塔防水改修	1 件	5,547 千円
イ 高速沈澱池歩廊改修工事(北側)	1 件	3,044 千円
ウ 4号送水ポンプ電動機取替修理	1 件	2,415 千円
エ 物集女西浄水場第1号次亜ポンプ取替修理	1 件	1,890 千円
オ 脱水機ろ布取替修理	1 件	1,680 千円
カ エキセントリックバルブ取替修理	1 件	1,596 千円

5 口径別給水契約件数(年度末)

(単位:件)

口 径	φ13mm	φ20mm	φ25mm	φ40mm	φ50mm	φ75mm	φ100mm	φ125mm	集合住宅	合 計
21 年 度	6,197	11,301	853	102	23	17	6	1	249	18,749

6 水道料金口座振替依頼件数(21年度6期)

金 融 機 関	京都銀行	京都中央 信用金庫	J A 京都中央	三菱東京 U F J 銀 行	み ず ほ 銀 行
件 数	5,422	3,661	668	1,598	197

(単位:件、%)

京 都 信用金庫	り そ な 銀 行	近 畿 労働金庫	ゆうちょ 銀行	合 計	給水件数	普 及 率
1,377	420	115	1,913	15,371	18,749	82.0

7 開閉栓処理件数

(単位:件)

届 出 別	開 栓	閉 栓
21 年 度	1,164	1,036

8 契約件数

(単位：件)

形 態 種 別		指名競争入札	随意契約	一般競争入札	合 計	
工 事	500万円以上	5	0	-	5	40
	500万円以下	22	13	-	35	
設計・測量等業務委託		2	2	-	4	
物 品		5	2	-	7	
合 計		34	17	-	51	

9 給水装置工事受付件数

(単位：件)

種 別	新設工事	増設工事	改造工事	口径変更	撤去工事	外連工事	合 計
件 数	81	54	36	64	50	85	370

10 配水及び給水施設修理件数

(単位：件)

種 別	給水器具取替及びパッキン取替	バルブ及びボックス内漏水	公 道 修 理		修理合計	メーター取 替
			配水管等	引込管		
件 数	1,032	101	4	146	1,283	2,556

11 漏水調査結果

(単位：件)

種 別	漏水箇所	止水栓メータ及び栓弁類調査	戸別音聴調査	計
配水管関係	配水管上	-	-	-
	配水支管上	1	-	1
	仕切弁	-	-	-
	ドレン	1	11	12
	バルブ	1	-	1
給水装置関係	給水管上	30	1	31
	残存管	-	-	-
	止水栓	2	11	13
	メーター	-	2	2
	分水栓	-	-	-
	宅内	-	6	6
	その他	-	-	-
合 計		35	31	66

12 口径別、施設別埋設延長調べ（平成21年度末現在）

（単位：m）

管路名 □ 径	導 水 管	送 水 管	配水管幹線	配水管支線 (補助配水管を含む。)	合 計
50mm以下				26,253	26,253
75mm				44,147	44,147
80mm				88	88
89mm					
100mm				43,327	43,327
125mm					
150mm	765	522		19,009	20,296
200mm	960			11,327	12,287
250mm	577		2,508		3,085
300mm	1,416		3,627		5,043
350mm			1,716		1,716
400mm	596		3,005		3,601
450mm		464			464
600mm		54	481		535
800mm			5		5
150mm (ドレン)		151			151
合 計	4,314	1,191	11,342	144,151	160,998
			155,493		

13 水道事業所管車両数

車 種 課 名	軽乗用車	貨 物 車	軽貨客車	軽貨物車	原付自転車	合 計
営 業 課	1	-	-	-	2	3
上 水 道 課	-	1	1	3	-	5
浄 水 場	1	1	-	1	1	4
合 計	2	2	1	4	3	12

14 水質検査

(1) 水道法に定める基準項目検査及び工程管理項目

採水場所	物集女西浄水場の着水井	(50項目)	} 年 4 回
	物集女西浄水場の浄水池、配水管末給水栓 (3 箇所)	(60項目)	
	府営水第 1 分水点、第 2 分水点 (2 箇所)	(60項目)	
委託機関	日本メンテナンスエンジニアリング(株)		

(2) 水道法に定める毎月検査とそれ以外の項目

採水場所	物集女西浄水場の着水井	(24項目)	} 年 8 回
	物集女西浄水場の浄水池、配水管末給水栓 (5 箇所)	(36項目)	
	府営水第 1 分水点、第 2 分水点 (2 箇所)	(36項目)	
委託機関	日本メンテナンスエンジニアリング(株)		

(3) 水道法に定める毎日検査 (残留塩素、色、濁り、水温)

採水場所	配水管末給水栓 (5 箇所)	} 毎日 1 回
委託機関	(株)クリタス	

(4) 自主定期検査 (維持管理上必要となる工程検査)

採水場所	物集女西浄水場の沈でん池、急速ろ過池 (3 箇所)	(22I項目)	年 8 回
委託機関	日本メンテナンスエンジニアリング(株)		

(5) 取水井戸の水質検査 (34項目)

採水場所	各取水井戸	8箇所 (7, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 22号)	年 4 回
		1箇所 (10号)	年 3 回
		1箇所 (16号)	年 2 回
		1箇所 (19号)	年 1 回
委託機関	日本メンテナンスエンジニアリング(株)		

(6) 水道法に定める水質管理目標設定項目検査 (27項目) 年 1 回

採水場所	物集女西浄水場の着水井及び配水管末給水栓 (森本町上町田)		
委託機関	日本メンテナンスエンジニアリング(株)		

(7) 臨時検査 (必要と認められる項目) 随時

採水場所	必要と認められる場所 (3 箇所)		
委託機関	日本メンテナンスエンジニアリング(株)		

配水管末給水栓の採水場所

(1)の給水栓場所	物集女系給水区域	寺戸町八反田、森本町上町田
	上植野系給水区域	上植野町菱田
(2)・(3)の給水栓場所	上記(1)の場所に含め、	物集女系給水区域 寺戸町大牧
		上植野系給水区域 森本町春日井

(8) 平成21年度水質基準項目検査結果

番号	項 目	単位	物 集 女 系 給 水 区 域				上 植 野 系 給 水 区 域		水道水質基準値
			物集女西浄水場 原 水	京都府営水 第1分水点	給 水 栓		京都府営水 第2分水点	給 水 栓 上・菱田	
					寺・八反田	森・上町田			
1	一般細菌	個/ml	2	0	3	0	0	0	100以下
2	大腸菌		検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.021	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.002	0.01以下
8	六価クロム化合物	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.22	0.72	0.43	0.44	0.72	0.46	10以下
11	フッ素及びその化合物	mg/l	0.11	0.08未満	0.11	0.10	0.08未満	0.10	0.8以下
12	ホウ素及びその化合物	mg/l	0.2	0.1未満	0.2	0.20	0.1未満	0.1	1.0以下
13	四塩化炭素	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
14	1,4-ジ キロキシベンゼン	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
15	2,4-ジ キロキシベンゼン	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下
16	2,6-ジ キロキシベンゼン	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
17	2,3,6-トリキロキシベンゼン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
18	2,4,6-トリキロキシベンゼン	mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.03以下
19	ベンゼン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
20	塩素酸	mg/l	――	0.09	0.18	0.19	0.09	0.17	0.6以下
21	亜硝酸	mg/l	――	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
22	亜硝酸	mg/l	――	0.017	0.009	0.008	0.016	0.010	0.06以下
23	2,4-ジ キロキシベンゼン	mg/l	――	0.007	0.004未満	0.004未満	0.006	0.004未満	0.04以下
24	2,6-ジ キロキシベンゼン	mg/l	――	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1以下
25	臭素酸	mg/l	――	0.001未満	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.01以下
26	総トリキロキシベンゼン	mg/l	――	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.1以下
27	トリキロキシベンゼン	mg/l	――	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下
28	2,4,6-トリキロキシベンゼン	mg/l	――	0.005	0.007	0.007	0.006	0.008	0.03以下
29	2,4,6-トリキロキシベンゼン	mg/l	――	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.09以下
30	キロキシベンゼン	mg/l	――	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08以下
31	亜鉛及びその化合物	mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
32	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02未満	0.037	0.02	0.025	0.04	0.02未満	0.2以下
33	鉄及びその化合物	mg/l	2.0	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3以下
34	銅及びその化合物	mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
35	ナトリウム及びその化合物	mg/l	38	9	30	29	9	27	200以下
36	マンガン及びその化合物	mg/l	0.65	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
37	塩化物イオン	mg/l	34	12	28	29	12	26	200以下
38	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/l	62	39	53	51	39	52	300以下
39	蒸発残留物	mg/l	184	70	144	144	73	115	500以下
40	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下
41	ジエチルシロキサン	mg/l	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.00001以下
42	2-メチルイソプロパノール	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
43	非イオン界面活性剤	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02以下
44	フェノール類	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下
45	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5未満	5以下
46	P H 値		7.0	7.3	7.2	7.2	7.4	7.3	5.8以上8.6以下
47	味		――	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
48	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
49	色度	度	13	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	5以下
50	濁度	度	3.5	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2以下
51	残留塩素	mg/l	――	0.5	0.6	0.8	0.3	0.6	0.1以上

水質検査結果については、1年間の平均値にて表記しています。

水道水質基準の値は、給水栓及び府営水道の水質検査結果に対応します。

水質管理目標設定項目

水質管理目標設定項目は、浄水中で一定の検出の実績はあるが、毒性の評価が暫定的で水質基準とされなかったもの、又は、現在まで浄水中では水質基準とする必要がある濃度で検出されていないが、今後、当該濃度を超えて浄水中で検出される可能性があるもの等水質管理上留意すべき項目で、法令により規定されたものではなく、行政通知で示されたもの

番号	項 目	単 位	物集女西系統	目 標 値	検査箇所
1	アンチモン及びその化合物	mg/l	0.0015未満	0.015以下	原水
2	ウラン及びその化合物	mg/l	0.0002未満	0.002以下	
3	ニッケル及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.01以下	
4	亜硝酸態窒素	mg/l	0.02未満	0.05以下	
5	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.0004未満	0.004以下	
6	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.0006未満	0.006以下	
7	トルエン	mg/l	0.02未満	0.2以下	
8	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l	0.01未満	0.1以下	
9	亜塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下	浄水
10	二酸化塩素	mg/l	0.06未満	0.6以下	
11	ジクロロアセトトリル	mg/l	0.004未満	0.04以下	
12	抱水コロイド	mg/l	0.003未満	0.03以下	
13	農薬類(102項目) (別表に記載)			検出値と目標値の比の和として、1以下	原水
14	残留塩素	mg/l	0.8	1以下	浄水
15	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/l	64	10以上100以下	原水
16	マンガン及びその化合物	mg/l	0.66	0.01以下	
17	遊離炭酸	mg/l	28	20以下	
18	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	0.03未満	0.3以下	
19	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l	0.002未満	0.02以下	
20	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	2.8	3以下	
21	臭気強度(TON)		1	3以下	
22	蒸発残留物	mg/l	166	30以上200以下	
23	濁度	度	5.5	1以下	
24	PH値		7.19	7.5程度	
25	腐食性(ランゲリア指数)		-1.13	-1程度以上とし、極力0に近づける	浄水
26	従属性栄養細菌	1ml中	0	1mlに集落数が2,000以下	
27	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.01未満	0.1以下	
28	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01未満	0.1以下	

採水場所 原水 物集女西浄水場 着水井
 浄水 管末給水栓(森本町上町田)

検査方法 厚生労働省が定める方法

別表
農薬類(1)

番号	項 目	単 位	物 集 女 西 系 統	目 標 値
1	チラム	mg/ l	0.002未満	0.02以下
2	シマジン (CAT)	mg/ l	0.0003未満	0.003以下
3	チオペンカルブ	mg/ l	0.002未満	0.02以下
4	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	mg/ l	0.0002未満	0.002以下
5	イソキサチオン	mg/ l	0.0008未満	0.008以下
6	ダイアジン	mg/ l	0.0005未満	0.005以下
7	フェントロチオン (MEP)	mg/ l	0.0003未満	0.003以下
8	イプロロチオン (IPT)	mg/ l	0.004未満	0.04以下
9	クロタニル (TPN)	mg/ l	0.005未満	0.05以下
10	プロピザミド	mg/ l	0.0005未満	0.05以下
11	ジクロロバス (DDVP)	mg/ l	0.0008未満	0.008以下
12	フェノカルブ (BPMC)	mg/ l	0.0003未満	0.03以下
13	クロルピロフェン (CNP)	mg/ l	0.00001未満	0.0001以下
14	CNP-アミノ体	mg/ l	0.0001未満	-
15	イプロバス (IBP)	mg/ l	0.00008未満	0.008以下
16	EPN	mg/ l	0.0004未満	0.006以下
17	ヘンタゾン	mg/ l	0.02未満	0.2以下
18	カルボフラン (カルボスルファン代謝物)	mg/ l	0.0005未満	0.005以下
19	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4-D)	mg/ l	0.003未満	0.03以下
20	トリクロピル	mg/ l	0.0006未満	0.006以下
21	アセフェート	mg/ l	0.008未満	0.08以下
22	イソフェノス	mg/ l	0.0001未満	0.001以下
23	クロルピリス	mg/ l	0.0003未満	0.03以下
24	トリクロホン (DEP)	mg/ l	0.003未満	0.03以下
25	ピリダフェンチオン	mg/ l	0.0002未満	0.002以下
26	イプロン	mg/ l	0.03未満	0.3以下
27	エトリジアル (エクロメゾール)	mg/ l	0.0004未満	0.004以下
28	オキシ銅	mg/ l	0.004未満	0.04以下
29	キャプタン	mg/ l	0.03未満	0.3以下
30	クロルネブ	mg/ l	0.005未満	0.05以下
31	トルクロスメチル	mg/ l	0.02未満	0.2以下
32	フルトラニル	mg/ l	0.02未満	0.2以下
33	ペンシクロン	mg/ l	0.004未満	0.04以下
34	メタラキシル	mg/ l	0.005未満	0.05以下
35	メプロニル	mg/ l	0.01未満	0.1以下
36	アシュラム	mg/ l	0.02未満	0.2以下
37	ジチオピル	mg/ l	0.0008未満	0.008以下
38	テルブカルブ (MBPMC)	mg/ l	0.002未満	0.02以下
39	ナプロザミド	mg/ l	0.003未満	0.03以下
40	ピリダチカルブ	mg/ l	0.002未満	0.02以下
41	ブタミホス	mg/ l	0.001未満	0.01以下
42	ペンシロト (SAP)	mg/ l	0.01未満	0.1以下
43	ペンフルリン (ペンロジン)	mg/ l	0.008未満	0.08以下
44	ペンデイメタリン	mg/ l	0.01未満	0.1以下
45	メコプロップ (MCPP)	mg/ l	0.0005未満	0.005以下
46	メチルタムロン	mg/ l	0.003未満	0.03以下
47	アラクロール	mg/ l	0.001未満	0.01以下
48	カルバリル (NAC)	mg/ l	0.005未満	0.05以下
49	イデイフェノス (イデフェノス, EDDP)	mg/ l	0.0006未満	0.006以下
50	ピロキロン	mg/ l	0.004未満	0.04以下

農薬類(2)

番号	項 目	単 位	物 集 女 西 系 統	目 標 値
51	フサイト	mg/l	0.01未満	0.1以下
52	メナセツ	mg/l	0.0009未満	0.009以下
53	ブレチクロール	mg/l	0.004未満	0.04以下
54	イソプロカルブ (MIPC)	mg/l	0.001未満	0.01以下
55	チオファネートメチル	mg/l	0.03未満	0.3以下
56	テニクロール	mg/l	0.02未満	0.2以下
57	メチダチオン (DMTP)	mg/l	0.0004未満	0.004以下
58	カルブクミト	mg/l	0.004未満	0.04以下
59	プロモブチド	mg/l	0.004未満	0.04以下
60	モリネート	mg/l	0.0005未満	0.005以下
61	プロシミト	mg/l	0.009未満	0.09以下
62	アニコス	mg/l	0.0003未満	0.003以下
63	アトラジン	mg/l	0.001未満	0.01以下
64	ダラボン	mg/l	0.008未満	0.08以下
65	ジクロベニル (DBN)	mg/l	0.001未満	0.01以下
66	ジメイト	mg/l	0.005未満	0.05以下
67	ジクワット	mg/l	0.0005未満	0.005以下
68	ジウロン (DCMU)	mg/l	0.002未満	0.02以下
69	エントスルファン(エントスルフェート、ヘンゾエピン)	mg/l	0.001未満	0.01以下
70	イトフェンロックス	mg/l	0.008未満	0.08以下
71	フェンチオン (MPP)	mg/l	0.0001未満	0.001以下
72	グリホサート	mg/l	0.2未満	2以下
73	マラソン (マラチオン)	mg/l	0.005未満	0.05以下
74	メソミル	mg/l	0.003未満	0.03以下
75	ヘノミル	mg/l	0.002未満	0.02以下
76	ベンフラカルブ	mg/l	0.004未満	0.04以下
77	シメトリン	mg/l	0.003未満	0.03以下
78	ジメヒペレート	mg/l	0.0003未満	0.003以下
79	フェントエート (PAP)	mg/l	0.0004未満	0.004以下
80	プロプロフェン	mg/l	0.002未満	0.02以下
81	エチルチオメトン	mg/l	0.0004未満	0.004以下
82	プロヘナゾール	mg/l	0.005未満	0.05以下
83	イスプロカルブ	mg/l	0.001未満	0.01以下
84	ダイムロン	mg/l	0.08未満	0.8以下
85	ヒフェノックス	mg/l	0.02未満	0.2以下
86	ヘンソスルフロメチル	mg/l	0.04未満	0.4以下
87	トリシクラーゾール	mg/l	0.008未満	0.08以下
88	ヒペロス	mg/l	0.00009未満	0.0009以下
89	ジメタメリン	mg/l	0.002未満	0.02以下
90	アゾキストロビン	mg/l	0.05未満	0.5以下
91	イミノクタジン酢酸塩	mg/l	0.0006未満	0.006以下
92	ホセチル	mg/l	0.2未満	2以下
93	ポリカーバメート	mg/l	0.003未満	0.03以下
94	ハロスフロメチル	mg/l	0.03未満	0.3以下
95	フラザスフロン	mg/l	0.003未満	0.03以下
96	チオジカルブ	mg/l	0.008未満	0.08以下
97	プロヒコナゾール	mg/l	0.005未満	0.05以下
98	シデュロン	mg/l	0.03未満	0.3以下
99	ヒリプロキシフェン	mg/l	0.02未満	0.2以下
100	トリフルラリン	mg/l	0.006未満	0.06以下
101	カフェンストロール	mg/l	0.0008未満	0.008以下
102	フィプロニル	mg/l	0.00005未満	0.0005以下