向日市水道事業事務報告書

1　給水状況

事項			平成25年度	平成24年度	比較	
					増減	比較(%)
行政区域内人口		(人)	53,564	53,454	110	0.2
行政区域内世帯		(世帯)	21,602	21,393	209	1.0
給水人口		(人)	53,564	53,454	110	0.2
給水件数		(件)	18,911	18,751	160	0.9
給水戸数		(戸)	23,282	23,200	82	0.4
普及率		(%)	100.00	100.00	0	0.0
年間取水量		(㎥)	5,839,532	6,048,049	△ 208,517	△ 3.4
給水量	年間	(㎥)	5,838,072	6,046,589	△ 208,517	△ 3.4
	1日最大	(㎥)	17,966	18,500	△ 534	△ 2.9
	1人1日最大	(ﾘｯﾄﾙ)	335	346	△ 11	△ 3.2
	1日平均	(㎥)	15,995	16,566	△ 571	△ 3.4
	1人1日平均	(ﾘｯﾄﾙ)	299	310	△ 11	△ 3.5
有効水量	有収水量	(㎥)	5,444,423	5,515,600	△ 71,177	△ 1.3
	無収水量	(㎥)	141,008	219,858	△ 78,850	△ 35.9
有効率		(%)	95.7	94.9	0.8	0.8
有収率		(%)	93.3	91.2	2.1	2.3
配水管総延長		(m)	159,377	158,823	554	0.3
消火栓数		(基)	558	554	4	0.7

2　１日１人最大給水量及び平均給水量調べ

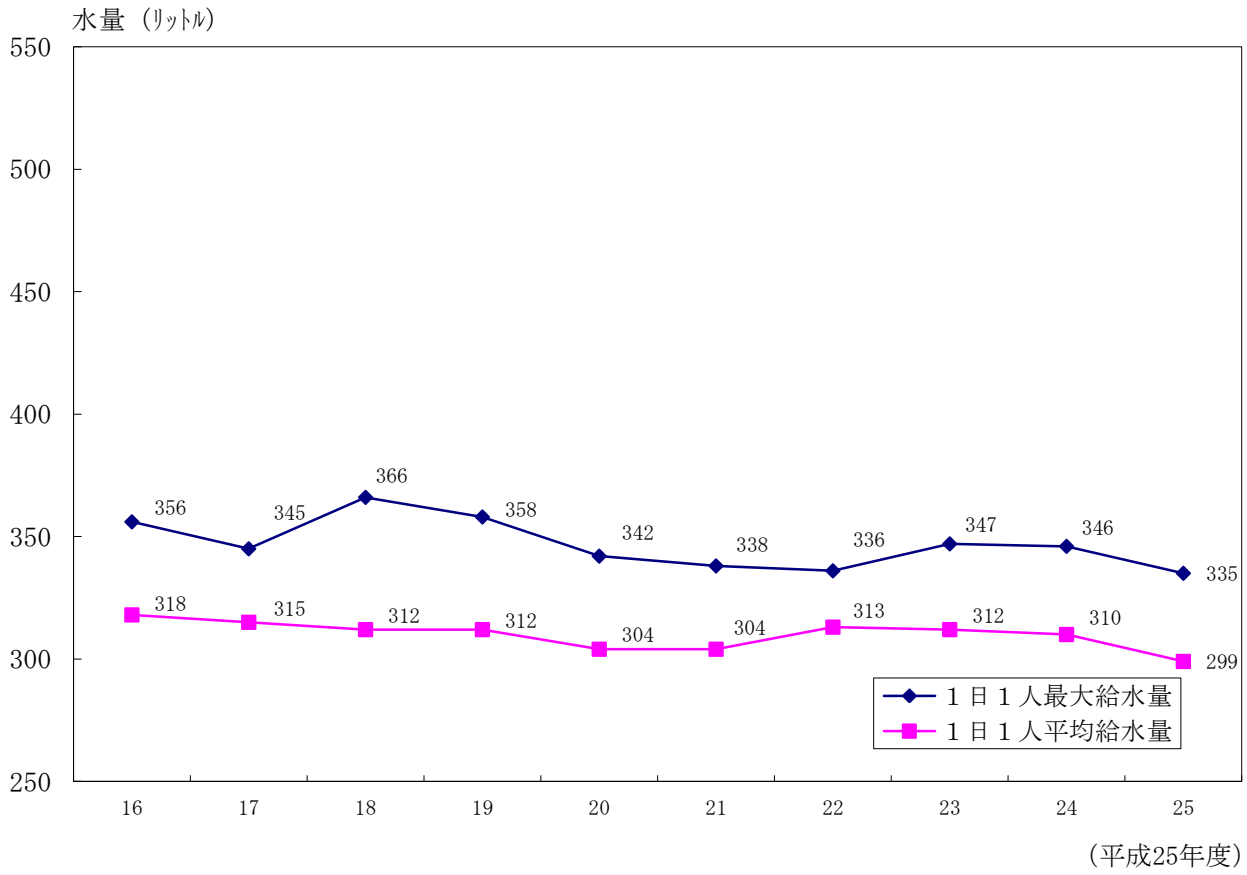

3　取水・給水の状況

(1) 取水量　　（単位：㎥）

浄水場別	物集女西浄水場	府営水受水量	合　　計
平成25年度	3,506,391	2,331,025	5,837,416
月　平　均	292,199	194,252	486,451
日　平　均	9,606	6,386	15,992

(2) 給水量　　（単位：㎥）

浄水場別	物集女西浄水場	上植野浄水場	合　　計
平成25年度	4,810,348	1,025,608	5,835,956
月　平　均	400,862	85,467	486,329
日　平　均	13,179	2,810	15,989

4　平成25年度主要事業

(1) 配水管布設工事　　(121,905千円)

ア　老朽配水管布設替工事	6 件	78,850 千円
（物集女町北ノ口地区、寺戸町二枚田地区、鶏冠井町沢ノ西地区、鶏冠井町沢ノ東地区、上植野町北ノ田地区、上植野町庄ノ内地区他）		
イ　開発に伴う配水管布設工事	5 件	18,777 千円
ウ　配水管移設工事（石田川バイパス水路築造に伴う移設）	1 件	23,367 千円
エ　その他の配水管移設工事	1 件	911 千円

(2) 改良工事　　(35,012千円)

ア　浄水場送水管仕切弁取替工事	1 件	4,830 千円
イ　ろ過池ろ抗計用他差圧伝送器更新工事	1 件	4,253 千円
ウ　６号ろ過池原水流入弁取替工事	1 件	3,360 千円
エ　上植野浄水場浄水池２号送水ポンプ他更新工事	1 件	3,255 千円
オ　上植野浄水場空調機設備工事	1 件	7,239 千円
カ　浄水場ＬＥＤ照明設置工事	1 件	2,650 千円
キ　その他	4 件	9,425 千円

(3) 修繕工事　　(28,177千円)

ア　ろ過池（２号、５号）支持砂利取替及びろ床洗浄修繕	1 件	4,494 千円
イ　上植野浄水場配水塔修繕他工事	1 件	3,416 千円
ウ　第１０号取水井戸浚渫工事	1 件	1,501 千円
エ　その他	35 件	18,766 千円

(4) 主な業務委託（浄水場）

ア　物集女西浄水場他更新計画策定業務	1 件	4,935 千円
イ　浄水場運転監視管理業務	1 件	33,600 千円

5　口径別給水契約件数（年度末）　　（単位：件）

口　径	φ13㎜	φ20㎜	φ25㎜	φ40㎜	φ50㎜	φ75㎜	φ100㎜	φ125㎜	集合住宅	合　計
25 年 度	5,674	11,876	872	125	31	16	7	1	250	18,852

6　水道料金収納体系別状況　　（単位：件、％）

区　分 / 25年度	窓口	コンビニ	口座振替	合計
件　数	7,353	14,829	92,011	114,193
比　率	6.4%	13.0%	80.6%	100%

7　開閉栓処理件数　　（単位：件）

届　出　別	開　栓	閉　栓
25　年　度	1,351	1,250

8　契約件数　　（単位：件）

種別＼形態		指名競争入札	随意契約	一般競争入札	合計	
工事	500万円以上	13	－	－	13	40
	500万円以下	21	6	－	27	
設計・測量等業務委託		1	－	－		1
物品		4	1			5
合計		39	7	－		46

9　給水装置工事受付件数　　（単位：件）

種別	新設工事	増設工事	改造工事	口径変更	撤去工事	外連工事	合計
件数	264	－	95	94	44	184	681

10　配水及び給水施設修理件数　　（単位：件）

種別	給水器具取替及びパッキン取替	バルブ及びボックス内漏水	公道修理		修理合計	メーター取替
			配水管等	引込管		
件数	1,057	93	13	107	1,270	1,756

11　漏水調査結果　　（単位：件）

種別	漏水箇所	件数
配水管関係	配水支管上	4
	仕切弁	1
	ドレン	4
	バルブ	2
給水装置関係	給水管上	17
	止水栓	3
	メーター	2
	分水栓	1
	宅内	1
合計		35

12　口径別、施設別埋設延長調べ（平成25年度末現在）　　（単位：m）

管路名 / 口径	導水管	送水管	配水管幹線	配水管支線（補助配水管を含む。）	合計
50㎜以下				26,982	26,982
75㎜				45,327	45,327
80㎜				88	88
100㎜				44,280	44,280
150㎜	765	522		19,989	21,276
200㎜	960			11,369	12,329
250㎜	577		2,508		3,085
300㎜	1,416		3,627		5,043
350㎜			1,716		1,716
400㎜	596		3,005		3,601
450㎜		464			464
600㎜		54	481		535
800㎜			5		5
150㎜（ドレン）		151			151
合計	4,314	1,191	11,342	148,035	164,882
			159,377		

13　水道事業所管車両数　　（単位：台）

課名 / 車種	給水車	軽乗用車	貨物車	軽貨物車	原付自転車	合計
営業課	－	2	－	－	2	4
上水道課	1	1	1	3	－	6
浄水場	－	1	1	1	1	4
合計	1	4	2	4	3	14

14　水質検査

(1) 水道法に定める基準項目検査及び工程管理項目（基準項目）

採水場所　物集女西浄水場の着水井　(48項目)
　　物集女西浄水場の浄水池、配水管末給水栓（３か所）　(59項目)
　　府営水第１分水点、第２分水点（２か所）　(59項目)　　年４回
委託機関　日本メンテナスエンジニヤリング（株）

(2) 水道法に定める毎月検査とそれ以外の項目（毎月検査）

採水場所　物集女西浄水場の着水井　(24項目)
　　物集女西浄水場の浄水池、配水管末給水栓（５か所）　(39項目)
　　府営水第１分水点、第２分水点（２か所）　(39項目)　　年８回
委託機関　日本メンテナスエンジニヤリング（株）

(3) 水道法に定める毎日検査（残留塩素、色、濁り、水温）

採水場所　配水管末給水栓（８か所）　　毎日１回
委託機関　（株）クリタス

(4) 自主定期検査（維持管理上必要となる工程検査）　(22項目)

採水場所　物集女西浄水場の高速凝集沈澱池、急速ろ過池（３か所）　　年８回
委託機関　日本メンテナスエンジニヤリング（株）

(5) 取水井戸の水質検査（33項目）

採水場所　各取水井戸　　11か所（7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22号）　　年４回
委託機関　日本メンテナスエンジニヤリング（株）

(6) 水道法に定める水質管理目標設定項目検査　(27項目)　　年１回

採水場所　物集女西浄水場の着水井及び配水管末給水栓（森本町上町田）
委託機関　日本メンテナスエンジニヤリング（株）

(7) 臨時検査（放射性物質濃度測定）　　年４回

採水場所　物集女配水池（水道水）
委託機関　（株）島津テクノリサーチ

※配水管末給水栓の採水場所

物集女系給水区域　寺戸町八反田(1, 2, 3)、森本町上町田(1, 2, 3)、寺戸町大牧(2, 3)
　　寺戸町三ノ坪(3)、森本町下森本(3)、上植野町吉備寺(3)
上植野系給水区域　上植野町菱田(1, 2, 3)、森本町春日井(2, 3)

()内の数字については、上記の水質検査項目に対応

(8) 平成25年度水質基準項目検査結果

番号	項目	単位	物集女系給水区域				上植野系給水区域		水道水質基準値
			物集女西浄水場原水(着水井)	京都府営水第１分水点	給水栓 寺．八反田	給水栓 森．上町田	京都府営水第２分水点	給水栓 上．菱田	
1	一般細菌	個/ml	4	0	0	0	0	0	100以下
2	大腸菌		検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003以下
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.019	0.001未満	0.003	0.003	0.001未満	0.003	0.01以下
8	六価クロム化合物	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.21	0.77	0.60	0.61	0.75	0.58	10以下
11	フッ素及びその化合物	mg/l	0.13	0.08未満	0.10	0.10	0.08未満	0.10	0.8以下
12	ホウ素及びその化合物	mg/l	0.2	0.1未満	0.1	0.1	0.1未満	0.1	1.0以下
13	四塩化炭素	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
14	１，４－ジオキサン	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
15	シス－１，２－ジクロロエチレン及びトランス－１，２－ジクロロエチレン	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下
16	ジクロロメタン	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
17	テトラクロロエチレン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
18	トリクロロエチレン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
19	ベンゼン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
20	塩素酸	mg/l	——	0.07	0.23	0.23	0.06未満	0.22	0.6以下
21	クロロ酢酸	mg/l	——	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
22	クロロホルム	mg/l	——	0.011	0.012	0.012	0.013	0.013	0.06以下
23	ジクロロ酢酸	mg/l	——	0.005	0.005	0.006	0.005	0.007	0.04以下
24	ジブロモクロロメタン	mg/l	——	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1以下
25	臭素酸	mg/l	——	0.001未満	0.002	0.002	0.001未満	0.002	0.01以下
26	総トリハロメタン	mg/l	——	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.1以下
27	トリクロロ酢酸	mg/l	——	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下
28	ブロモジクロロメタン	mg/l	——	0.006	0.007	0.008	0.006	0.008	0.03以下
29	ブロモホルム	mg/l	——	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.09以下
30	ホルムアルデヒド	mg/l	——	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08以下
31	亜鉛及びその化合物	mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
32	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02未満	0.03	0.02未満	0.02未満	0.03	0.02未満	0.2以下
33	鉄及びその化合物	mg/l	2.4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3以下
34	銅及びその化合物	mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
35	ナトリウム及びその化合物	mg/l	33	8	25	24	8	24	200以下
36	マンガン及びその化合物	mg/l	0.67	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
37	塩化物イオン	mg/l	24	12	22	21	12	22	200以下
38	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l	57	36	49	48	36	48	300以下
39	蒸発残留物	mg/l	158	75	131	125	75	131	500以下
40	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下
41	ジェオスミン	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
42	２－メチルイソボルネオール	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
43	非イオン界面活性剤	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02以下
44	フェノール類	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下
45	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	mg/l	0.3未満	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	3以下
46	pH値		7.1	7.4	7.3	7.3	7.5	7.4	5.8以上8.6以下
47	味		——	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
48	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
49	色度	度	14	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	5以下
50	濁度	度	3.6	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2以下
51	残留塩素	mg/l	——	0.5	1.7	1.7	0.4	1.5	0.1以上

※　水質検査結果については、1年間の平均値にて表記しています。
※　水道水質基準の値は、給水栓及び府営水道の水質検査結果に対応します。
※　水道水質基準は、浄水に対する基準

水質管理目標設定項目

評価値が暫定であったり検出レベルは高くないものの水道水質管理上注意喚起すべき項目

番号	項　　目	単 位	物集女西系統	目　標　値	検査箇所
1	アンチモン及びその化合物	mg/l	0.0015未満	0.015以下	原水
2	ウラン及びその化合物	mg/l	0.0002未満	0.002以下	
3	ニッケル及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.01以下	
4	亜硝酸態窒素	mg/l	0.02未満	0.05以下	
5	１，２－ジクロロエタン	mg/l	0.0004未満	0.004以下	
6	トルエン	mg/l	0.04未満	0.4以下	
7	フタル酸ジ（２－エチルヘキシル）	mg/l	0.01未満	0.1以下	
8	亜塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下	浄水
9	二酸化塩素	mg/l	0.06未満	0.6以下	
10	ジクロロアセトニトリル	mg/l	0.002	0.01以下	
11	抱水クロラール	mg/l	0.002	0.02以下	
12	農薬類（120項目）　（別表に記載）			検出値と目標値の比の和として、１以下	原水
13	残留塩素	mg/l	1.8	1以下	浄水
14	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l	58.0	10以上100以下	原水
15	マンガン及びその化合物	mg/l	0.73	0.01以下	
16	遊離炭酸	mg/l	22	20以下	
17	１，１，１－トリクロロエタン	mg/l	0.03未満	0.3以下	
18	メチル－ｔ－ブチルエーテル	mg/l	0.002未満	0.02以下	
19	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/l	5.1	3以下	
20	臭気強度（ＴＯＮ）		2	3以下	
21	蒸発残留物	mg/l	205	30以上200以下	
22	濁度	度	4.6	1以下	
23	pH値		7.92	7.5程度	
24	腐食性（ランゲリア指数）		-0.39	-1程度以上とし、極力0に近づける	
25	従属栄養細菌	1ml中	0	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下	浄水
26	１，１－ジクロロエチレン	mg/l	0.01未満	0.1以下	
27	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01未満	0.1以下	

採水場所　　原水　物集女西浄水場　着水井

浄水　管末給水栓（森本町上町田）

検査方法　　厚生労働省が定める方法

※　目標値は、厚生労働省が設定したより質の高い水道水の供給をめざすための数値目標です。
なお、水質については、全て水質基準を満たしています。

別表
農薬類(1)

番号	項　　目	単　位	物集女西系統	目　　標　　値
1	１，３－ジクロロプロペン（Ｄ－Ｄ）	mg/l	0.0002未満	0.002以下
2	２，２－ＤＰＡ（ダラポン）	mg/l	0.008未満	0.08以下
3	２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）	mg/l	0.003未満	0.03以下
4	ＥＰＮ　注１）	mg/l	0.0004未満	0.004以下
5	ＭＣＰＡ	mg/l	0.0005未満	0.005以下
6	アシュラム	mg/l	0.02未満	0.2以下
7	アセフェート	mg/l	0.0008未満	0.006以下
8	アトラジン	mg/l	0.001未満	0.01以下
9	アニロホス	mg/l	0.0003未満	0.003以下
10	アミトラズ	mg/l	0.0006未満	0.006以下
11	アラクロール	mg/l	0.003未満	0.03以下
12	イソキサチオン　注１）	mg/l	0.0008未満	0.008以下
13	イソフェンホス　注１）	mg/l	0.0001未満	0.001以下
14	イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	mg/l	0.001未満	0.01以下
15	イソプロチオラン（ＩＰＴ）	mg/l	0.03未満	0.3以下
16	イプロベンホス（ＩＢＰ）	mg/l	0.009未満	0.09以下
17	イミノクタジン	mg/l	0.004未満	0.006以下
18	インダノファン	mg/l	0.0009未満	0.009以下
19	エスプロカルブ	mg/l	0.003未満	0.03以下
20	エディフェンホス（エジフェンホス、ＥＤＤＰ）	mg/l	0.0006未満	0.006以下
21	エトフェンプロックス	mg/l	0.008未満	0.08以下
22	エトリジアゾール（エクロメゾール）	mg/l	0.0004未満	0.004以下
23	エンドスルファン（ベンゾエピン）	mg/l	0.001未満	0.01以下
24	オキサジクロメホン	mg/l	0.002未満	－
25	オキシン銅（有機銅）	mg/l	0.004未満	0.04以下
26	オリサストロビン	mg/l	0.01未満	－
27	カズサホス	mg/l	0.00006未満	－
28	カフェンストロール	mg/l	0.0008未満	0.008以下
29	カルタップ	mg/l	0.03未満	0.3以下
30	カルバリル（ＮＡＣ）	mg/l	0.005未満	0.05以下
31	カルプロパミド	mg/l	0.004未満	0.04以下
32	カルボフラン	mg/l	0.0005未満	0.005以下
33	キノクラミン（ＡＣＮ）	mg/l	0.0005未満	0.005以下
34	キャプタン	mg/l	0.03未満	0.3以下
35	クミルロン	mg/l	0.003未満	0.03以下
36	グリホサート　注３）	mg/l	0.2未満	2以下
37	グルホシネート	mg/l	0.01未満	－
38	クロメプロップ	mg/l	0.002未満	0.02以下
39	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）　注４）	mg/l	0.0001未満	0.0001以下
40	クロルピリホス　注１）	mg/l	0.0003未満	0.003以下
41	クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg/l	0.005未満	0.05以下
42	シアナジン	mg/l	0.0004未満	0.004以下
43	シアノホス（ＣＹＡＰ）	mg/l	0.0003未満	0.003以下
44	ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg/l	0.002未満	0.02以下
45	ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg/l	0.001未満	0.01以下
46	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg/l	0.0008未満	0.008以下
47	ジクワット	mg/l	0.001未満	0.005以下
48	ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/l	0.0004未満	0.004以下
49	ジチアノン	mg/l	0.001未満	0.03以下
50	ジチオカルバメート系農薬　注５）	mg/l	0.002未満	－
51	ジチオピル	mg/l	0.0009未満	0.009以下
52	シハロホップブチル	mg/l	0.0006以下	0.006以下
53	シマジン（ＣＡＴ）	mg/l	0.0003以下	0.003以下
54	ジメタメトリン	mg/l	0.002以下	0.02以下
55	ジメトエート	mg/l	0.005以下	0.05以下
56	シメトリン	mg/l	0.003以下	0.03以下
57	ジメピペレート	mg/l	0.0003以下	0.003以下
58	ダイアジノン　注１）	mg/l	0.0005以下	0.005以下
59	ダイムロン	mg/l	0.08以下	0.8以下
60	ダゾメット	mg/l	0.005以下	0.006以下

農薬類(2)

番号	項	単 位	物集女西系統	目 標 値
61	チアジニル	mg/l	0.01以下	-
62	チウラム	mg/l	0.002以下	0.02以下
63	チオジカルブ	mg/l	0.008以下	0.08以下
64	チオファネートメチル	mg/l	0.03以下	0.3以下
65	チオベンカルブ	mg/l	0.002以下	0.02以下
66	テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg/l	0.002以下	0.02以下
67	トリクロピル	mg/l	0.0006以下	0.006以下
68	トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg/l	0.003以下	0.03以下
69	トリシクラゾール	mg/l	0.008以下	0.08以下
70	トリフルラリン	mg/l	0.006以下	0.06以下
71	ナプロパミド	mg/l	0.003以下	0.03以下
72	パラコート	mg/l	0.0005以下	0.005以下
73	ピペロホス	mg/l	0.00009以下	0.0009以下
74	ピラクロニル	mg/l	0.001以下	-
75	ピラゾキシフェン	mg/l	0.0004以下	0.004以下
76	ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg/l	0.002以下	0.02以下
77	ピリダフェンチオン	mg/l	0.0002以下	0.002以下
78	ピリブチカルブ	mg/l	0.002以下	0.02以下
79	ピロキロン	mg/l	0.004以下	0.04以下
80	フィプロニル	mg/l	0.00005以下	0.0005以下
81	フェニトロチオン（ＭＥＰ）　注１）	mg/l	0.0003以下	0.003以下
82	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg/l	0.003以下	0.03以下
83	フェリムゾン	mg/l	0.005以下	0.05以下
84	フェンチオン（ＭＰＰ）　注６）	mg/l	0.0006以下	0.006以下
85	フェントエート（ＰＡＰ）	mg/l	0.0007以下	0.007以下
86	フェントラザミド	mg/l	0.001以下	-
87	フサライド	mg/l	0.01以下	0.1以下
88	ブタクロール	mg/l	0.003以下	0.03以下
89	ブタミホス　注１）	mg/l	0.002以下	0.02以下
90	ブプロフェジン	mg/l	0.002以下	0.02以下
91	フルアジナム	mg/l	0.003以下	0.03以下
92	プレチラクロール	mg/l	0.005以下	0.05以下
93	プロシミドン	mg/l	0.009以下	0.09以下
94	プロチオホス	mg/l	0.0004以下	0.004以下
95	プロピコナゾール	mg/l	0.005以下	0.05以下
96	プロピザミド	mg/l	0.005以下	0.05以下
97	プロベナゾール	mg/l	0.005以下	0.05以下
98	ブロモブチド	mg/l	0.01以下	0.1以下
99	ベノミル	mg/l	0.002以下	0.02以下
100	ペンシクロン	mg/l	0.01以下	0.1以下
101	ベンゾビシクロン	mg/l	0.009以下	-
102	ベンゾフェナップ	mg/l	0.0004以下	0.004以下
103	ベンタゾン	mg/l	0.02以下	0.2以下
104	ペンディメタリン	mg/l	0.03以下	0.3以下
105	ベンフラカルブ	mg/l	0.004以下	0.04以下
106	ベンフルラリン（ベスロジン）	mg/l	0.001以下	0.01以下
107	ベンフレセート	mg/l	0.007以下	0.07以下
108	ホスチアゼート	mg/l	0.0003以下	0.003以下
109	マラチオン（マラソン）　注１）	mg/l	0.005以下	0.05以下
110	メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg/l	0.0005以下	0.005以下
111	メソミル	mg/l	0.003以下	0.03以下
112	メタム（カーバム）	mg/l	0.005以下	-
113	メタラキシル	mg/l	0.006以下	0.06以下
114	メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg/l	0.0004以下	0.004以下
115	メチルダイムロン	mg/l	0.003以下	0.03以下
116	メトミノストロビン	mg/l	0.004以下	0.04以下
117	メトリブジン	mg/l	0.003以下	0.03以下
118	メフェナセット	mg/l	0.002以下	0.02以下
119	メプロニル	mg/l	0.01以下	0.1以下
120	モリネート	mg/l	0.0005以下	0.005以下